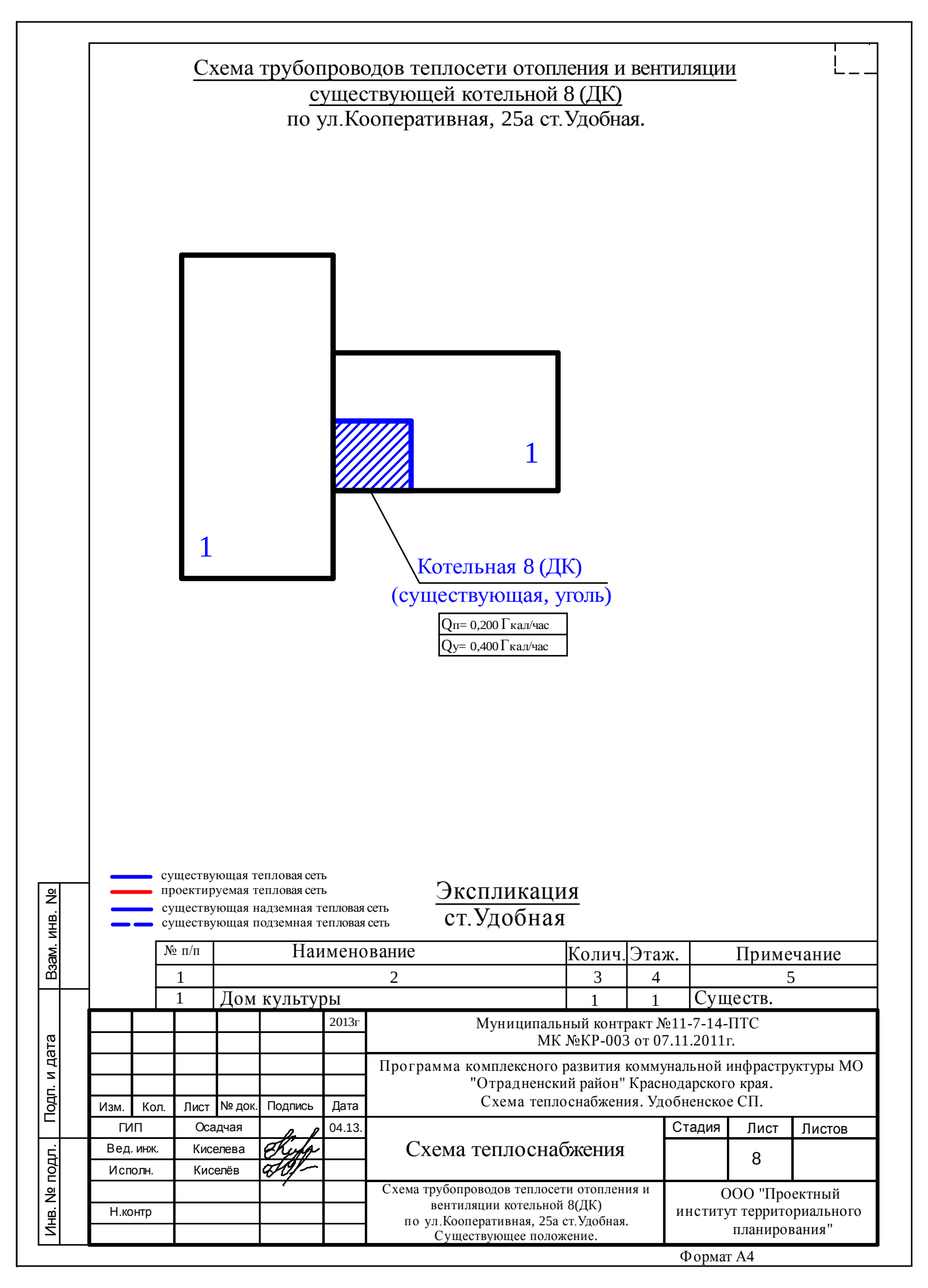
Схема трубопроводов теплосети отопления и вентиляции
существующей котельной 8 (ДК)
по ул.Кооперативная, 25а ст.Удобная.
Котельная 8 (ДК)
(существующая, уголь)
Qо= 0,200 Гкал/час
Qу= 0,400 Гкал/час
Экспликация
ст.Удобная
1 Дом культуры 1 1 Существ.
Схема теплоснабжения
8
Формат А4
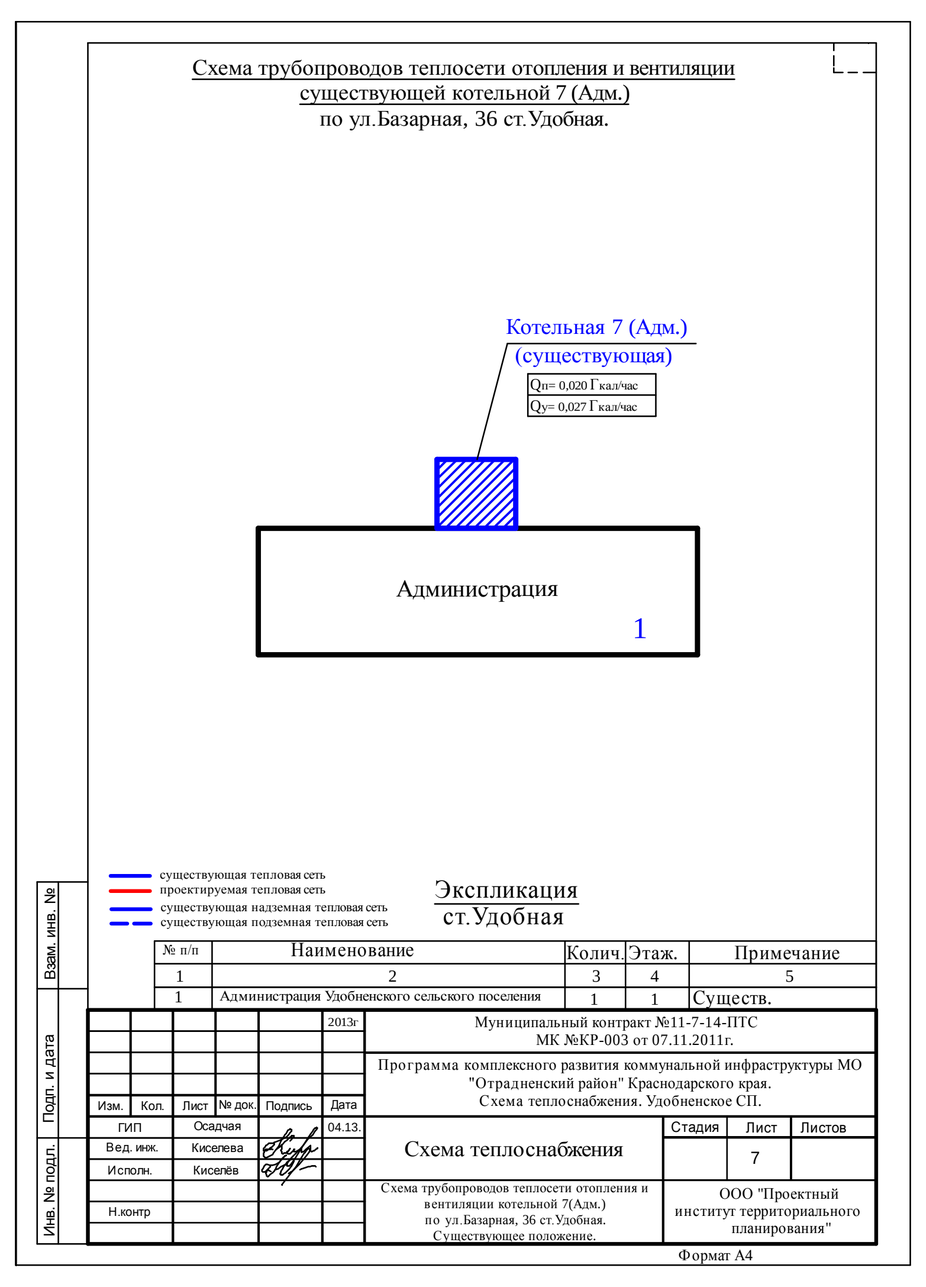
Схема трубопроводов теплосети отопления и вентиляции
существующей котельной 7 (Адм.)
по ул.Базарная, 36 ст.Удобная.
Котельная 7 (Адм.)
(существующая)
Qо= 0,020 Гкал/час
Qу= 0,027 Гкал/час
Администрация
Экспликация
ст.Удобная
1 Администрация Удобненского сельского поселения 1 1 Существ.
Схема теплоснабжения
7
Формат А4
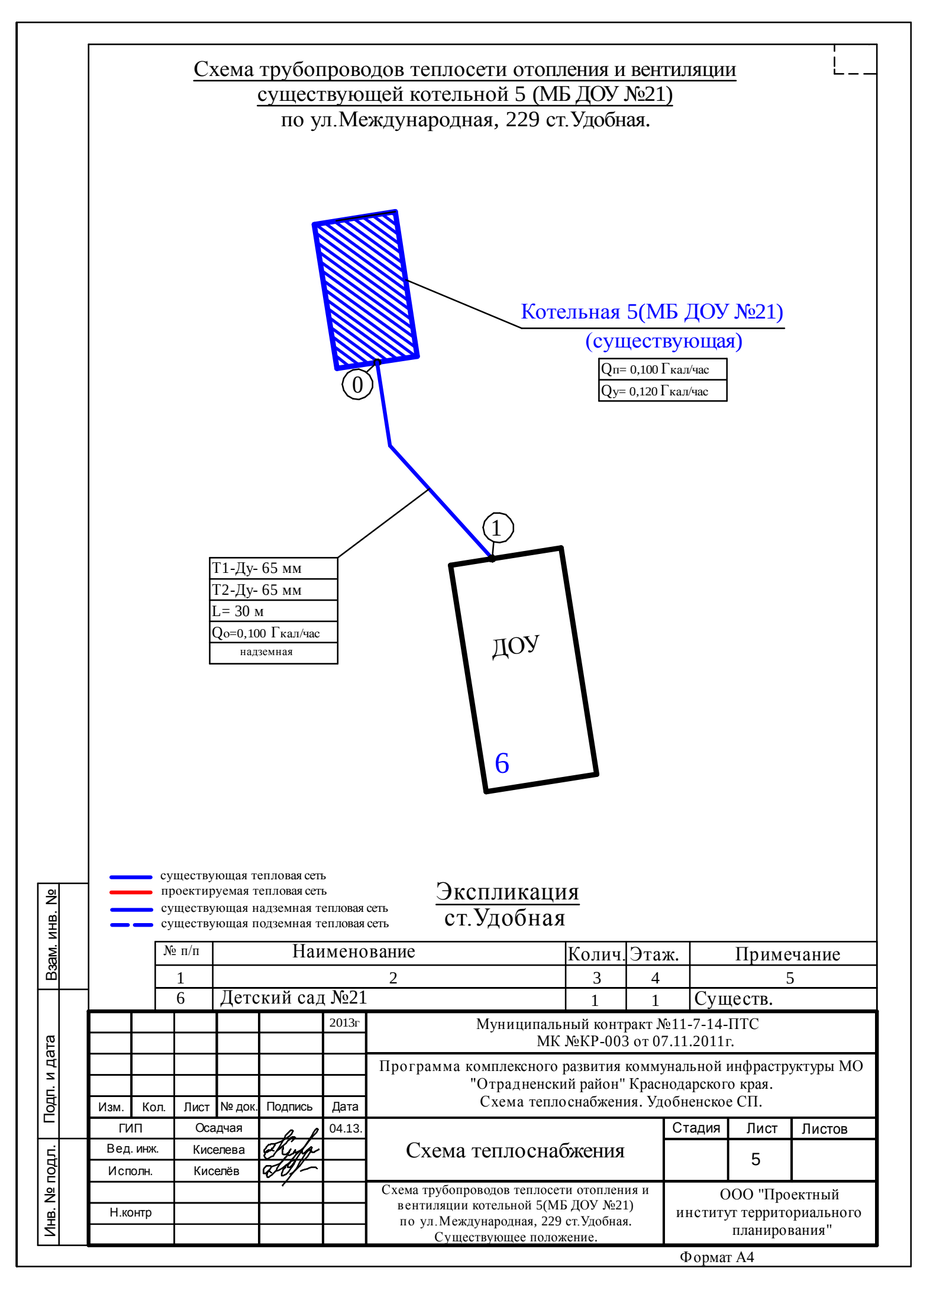
Схема трубопроводов теплосети отопления и вентиляции
существующей котельной 5 (МБ ДОУ №21)
по ул.Международная, 229 ст.Удобная.
Котельная 5(МБ ДОУ №21)
(существующая)
Qо= 0,100 Гкал/час
Qу= 0,120 Гкал/час
Т1-Ду- 65 мм
Т2-Ду- 65 мм
L= 30 м
Qо=0,100 Гкал/час
надземная
ДОУ
Экспликация
ст.Удобная
6 Детский сад №21 1 1 Существ.
Схема теплоснабжения
5
Формат А4
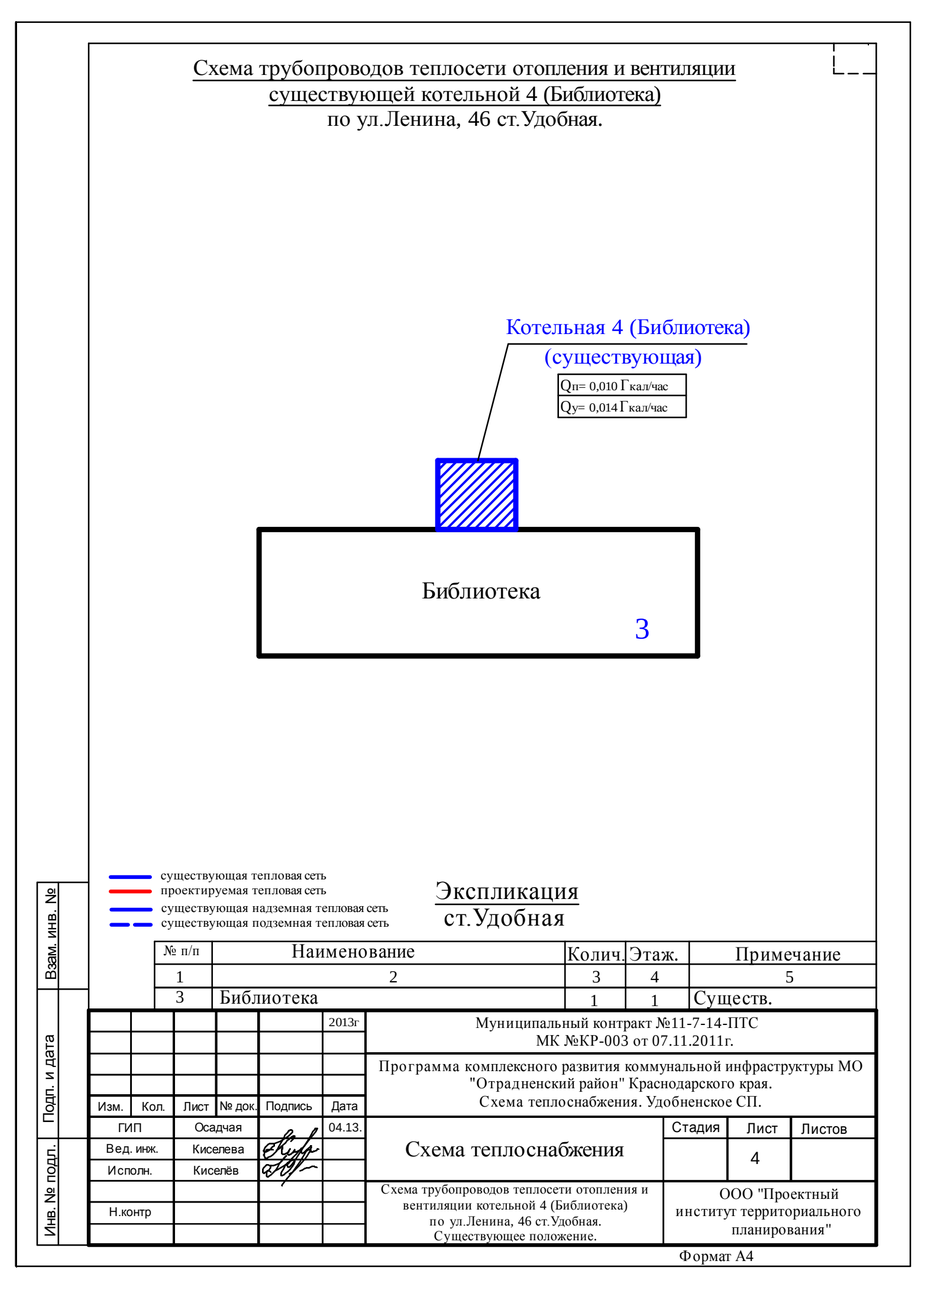
Схема трубопроводов теплосети отопления и вентиляции
существующей котельной 4 (Библиотека)
по ул.Ленина, 46 ст.Удобная.
Котельная 4 (Библиотека)
(существующая)
Qо= 0,010 Гкал/час
Qу= 0,014 Гкал/час
Библиотека
Экспликация
ст.Удобная
3 Библиотека 1 1 Существ.
Схема теплоснабжения
4
Формат А4
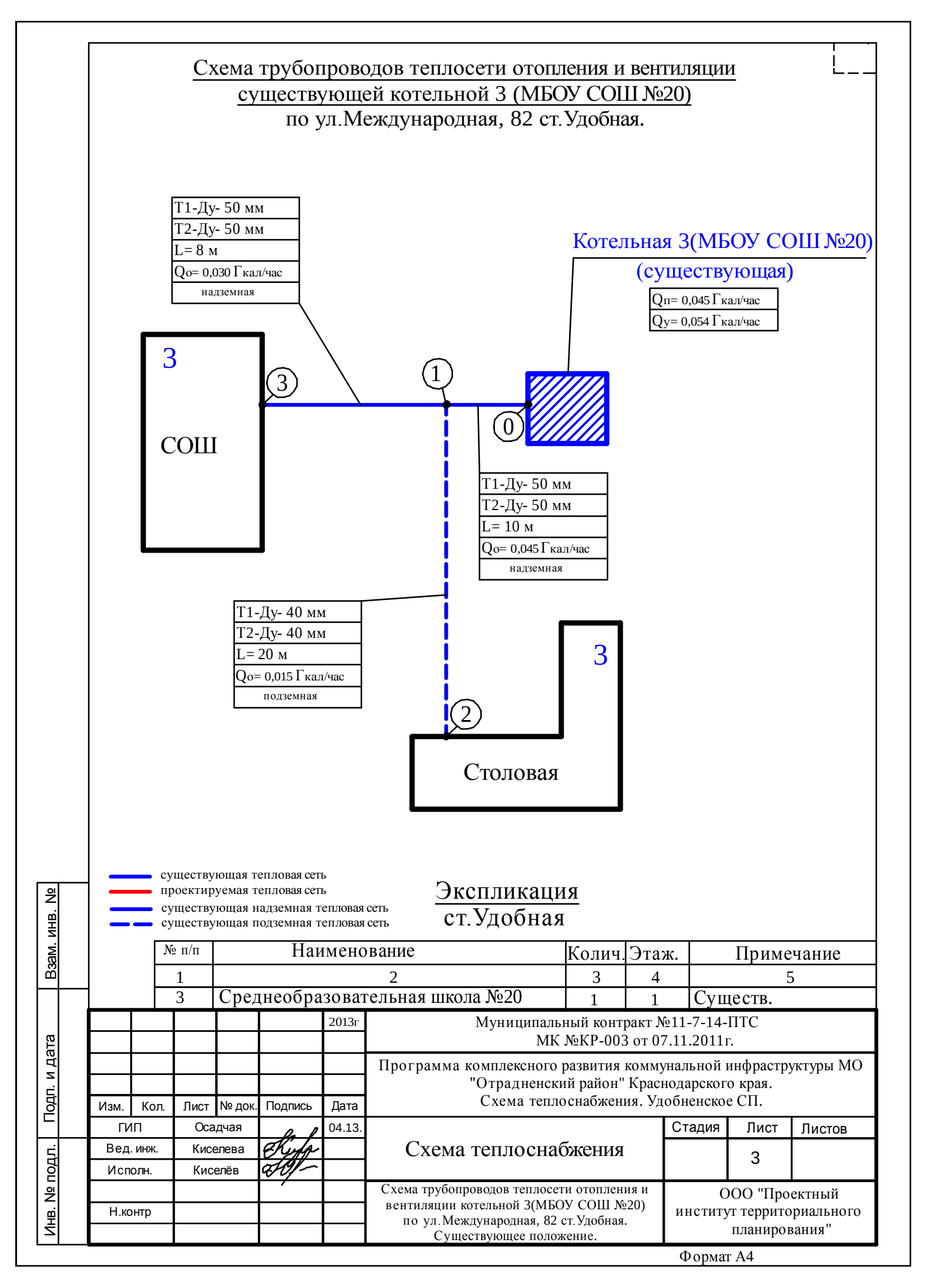
Схема трубопроводов теплосети отопления и вентиляции
существующей котельной 3 (МБОУ СОШ №20)
по ул.Международная, 82 ст.Удобная.
Котельная 3(МБОУ СОШ №20)
(существующая)
Qо= 0,045 Гкал/час
Qу= 0,054 Гкал/час
СОШ
Столовая
Экспликация
ст.Удобная
3 Среднеобразовательная школа №20 1 1 Существ.
Схема теплоснабжения
3
Формат А4
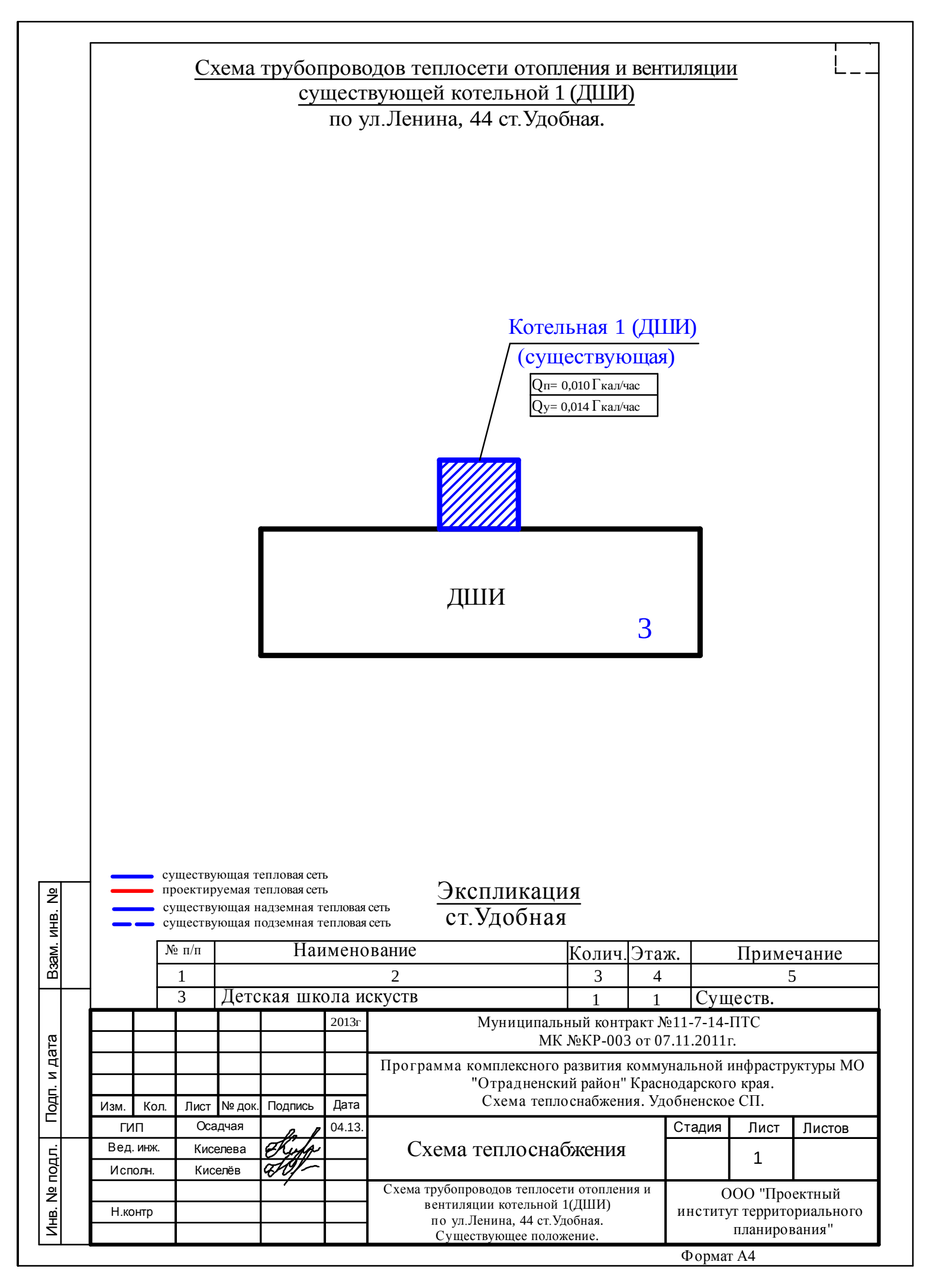
Схема трубопроводов теплосети отопления и вентиляции
существующей котельной 1 (ДШИ)
по ул.Ленина, 44 ст.Удобная.
Котельная 1 (ДШИ)
(существующая)
Qо= 0,010 Гкал/час
Qу= 0,014 Гкал/час
ДШИ
Экспликация
ст.Удобная
3 Детская школа искуств 1 1 Существ.
Схема теплоснабжения
1
Формат А4
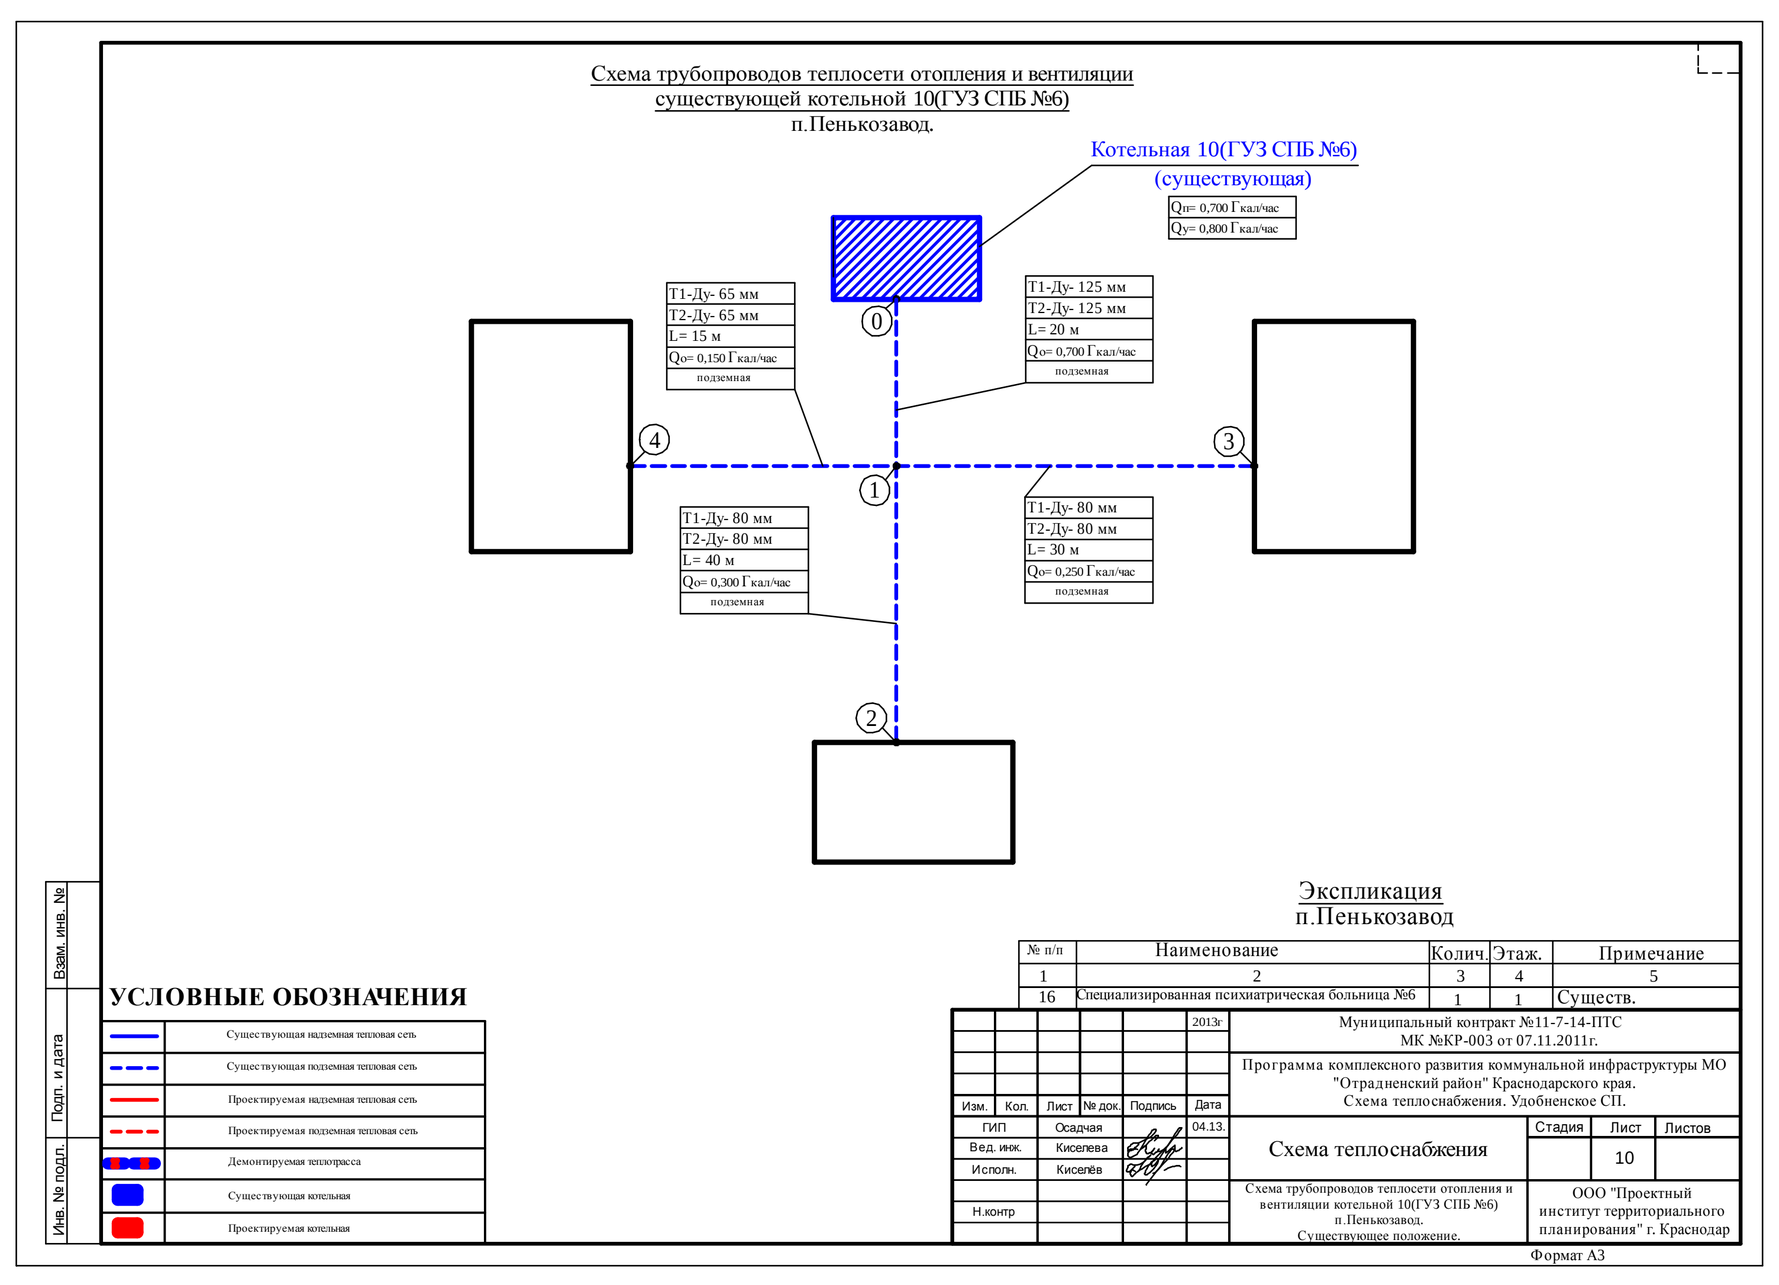
Схема трубопроводов теплосети отопления и вентиляции
существующей котельной 10(ГУЗ СПБ №6)
п.Пенькозавод.
Котельная 10(ГУЗ СПБ №6)
(существующая)
Qо= 0,700 Гкал/час
Qу= 0,800 Гкал/час
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Экспликация
п.Пенькозавод
16 Специализированная психиатрическая больница №6 1 1 Существ.
Схема теплоснабжения
10
Формат А3
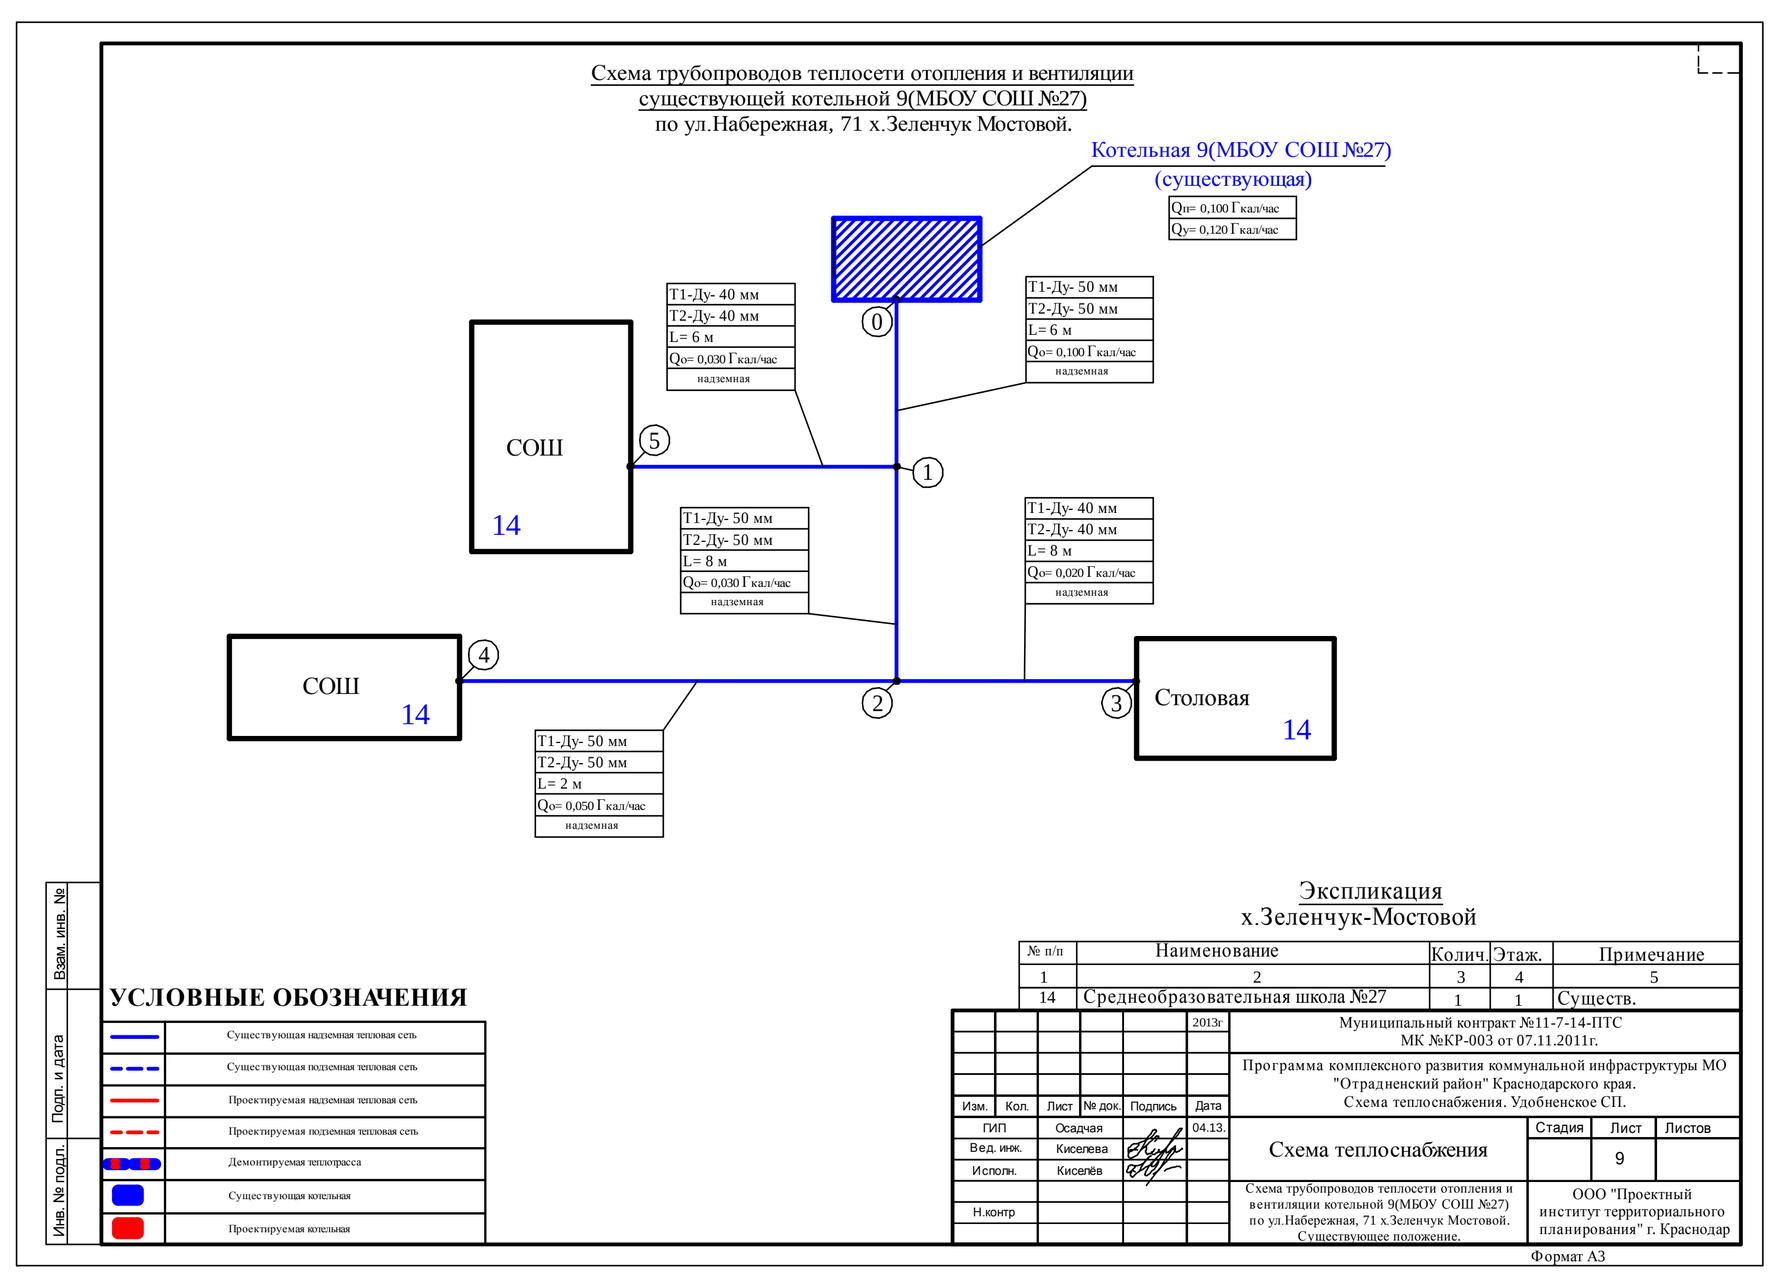
Схема трубопроводов теплосети отопления и вентиляции
существующей котельной 9(МБОУ СОШ №27)
по ул.Набережная, 71 х.Зеленчук Мостовой.
Котельная 9(МБОУ СОШ №27)
(существующая)
Qо= 0,100 Гкал/час
Qу= 0,120 Гкал/час
СОШ
СОШ
Столовая
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Экспликация
х.Зеленчук-Мостовой
14 Среднеобразовательная школа №27 1 1 Существ.
Схема теплоснабжения
9
Формат А3
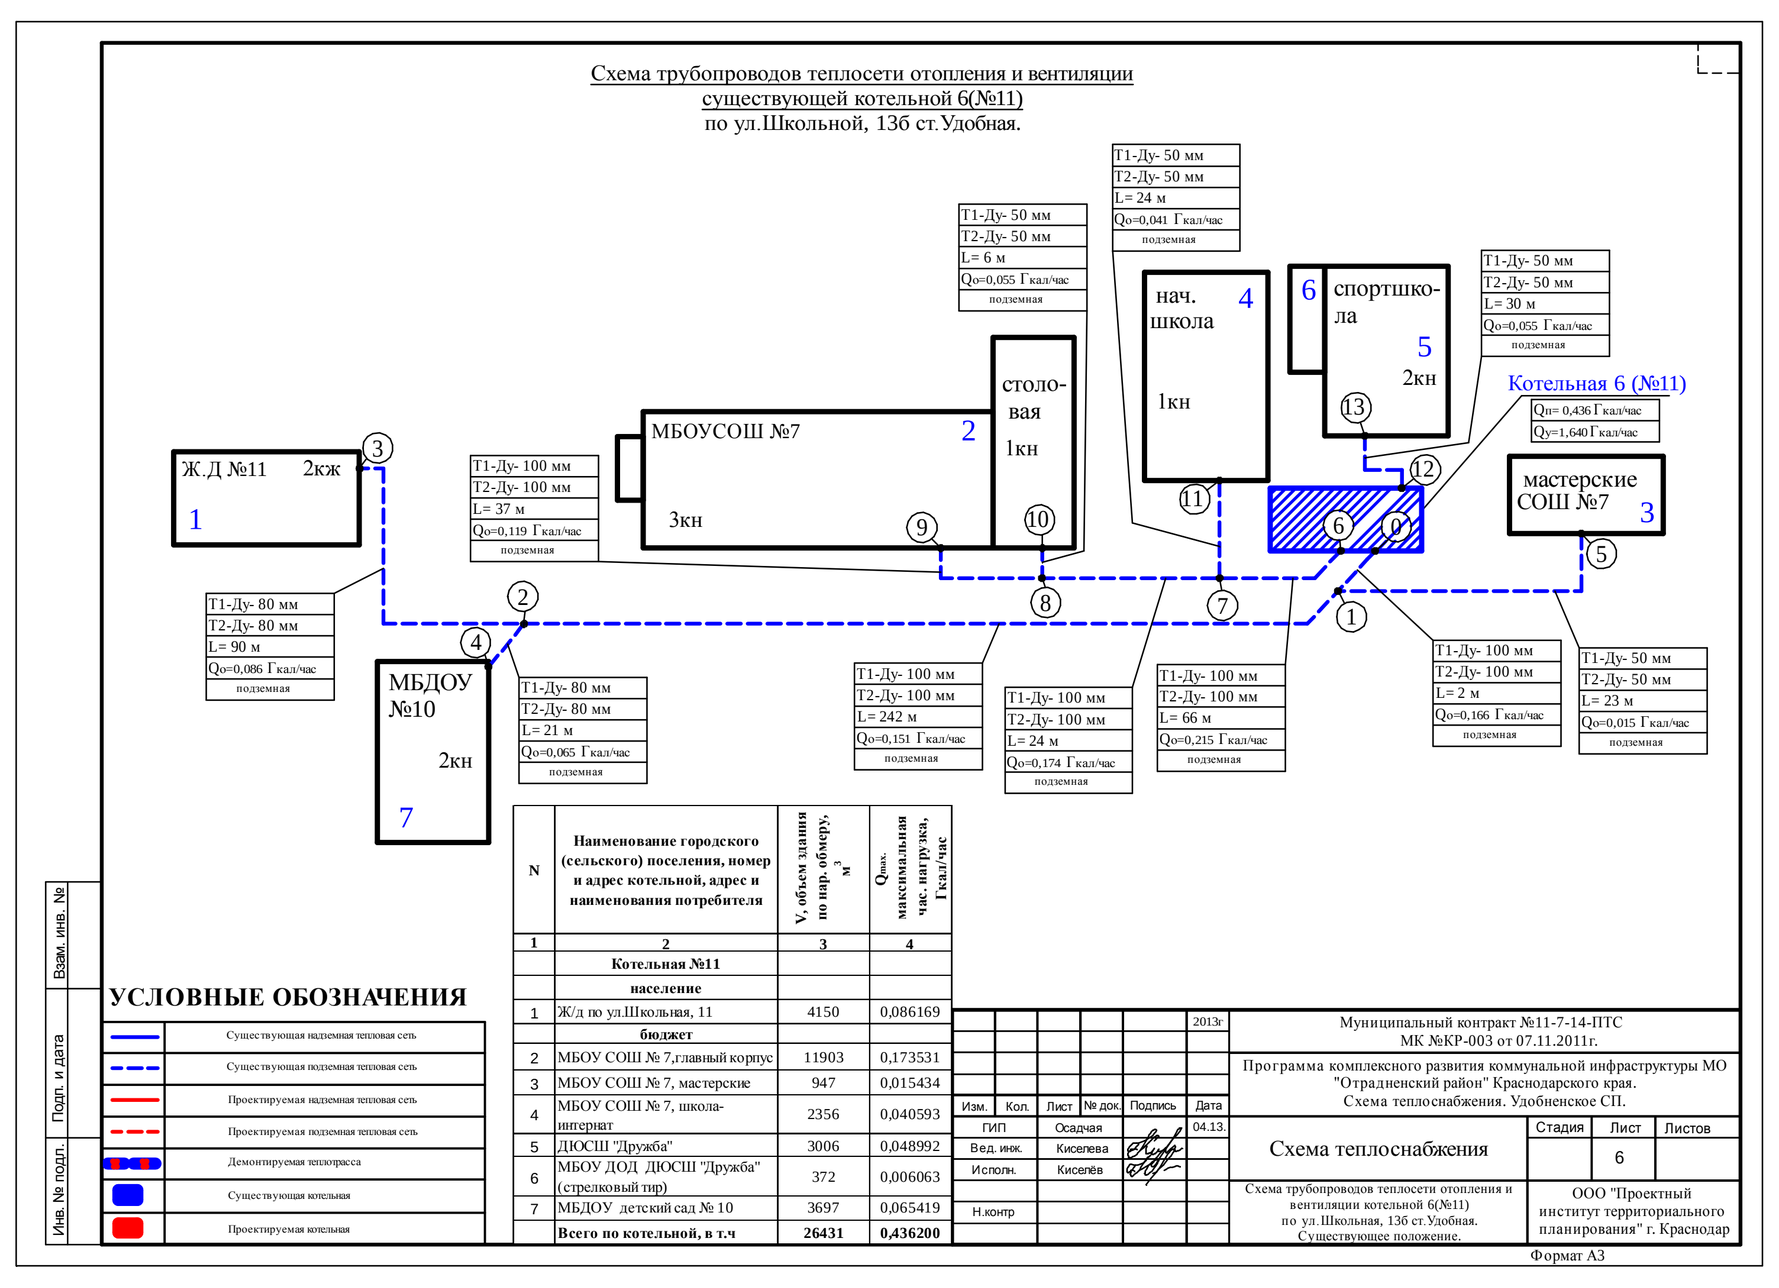
Схема трубопроводов теплосети отопления и вентиляции
существующей котельной 6(№11)
по ул.Школьной, 13б ст.Удобная.
Котельная 6 (№11)
Qо= 0,436 Гкал/час
Qу=1,640 Гкал/час
Ж.Д №11 2кж
МБОУСОШ №7 3кн
столовая 1кн
нач. школа 1кн
спортшкола 2кн
мастерские СОШ №7
МБДОУ №10 2кн
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Котельная №11
население
1 Ж/д по ул.Школьная, 11 4150 0,086169
бюджет
2 МБОУ СОШ № 7,главный корпус 11903 0,173531
3 МБОУ СОШ № 7, мастерские 947 0,015434
4 МБОУ СОШ № 7, школа-интернат 2356 0,040593
5 ДЮСШ "Дружба" 3006 0,048992
6 МБОУ ДОД ДЮСШ "Дружба" (стрелковый тир) 372 0,006063
7 МБДОУ детский сад № 10 3697 0,065419
Всего по котельной, в т.ч 26431 0,436200
Схема теплоснабжения
6
Формат А3
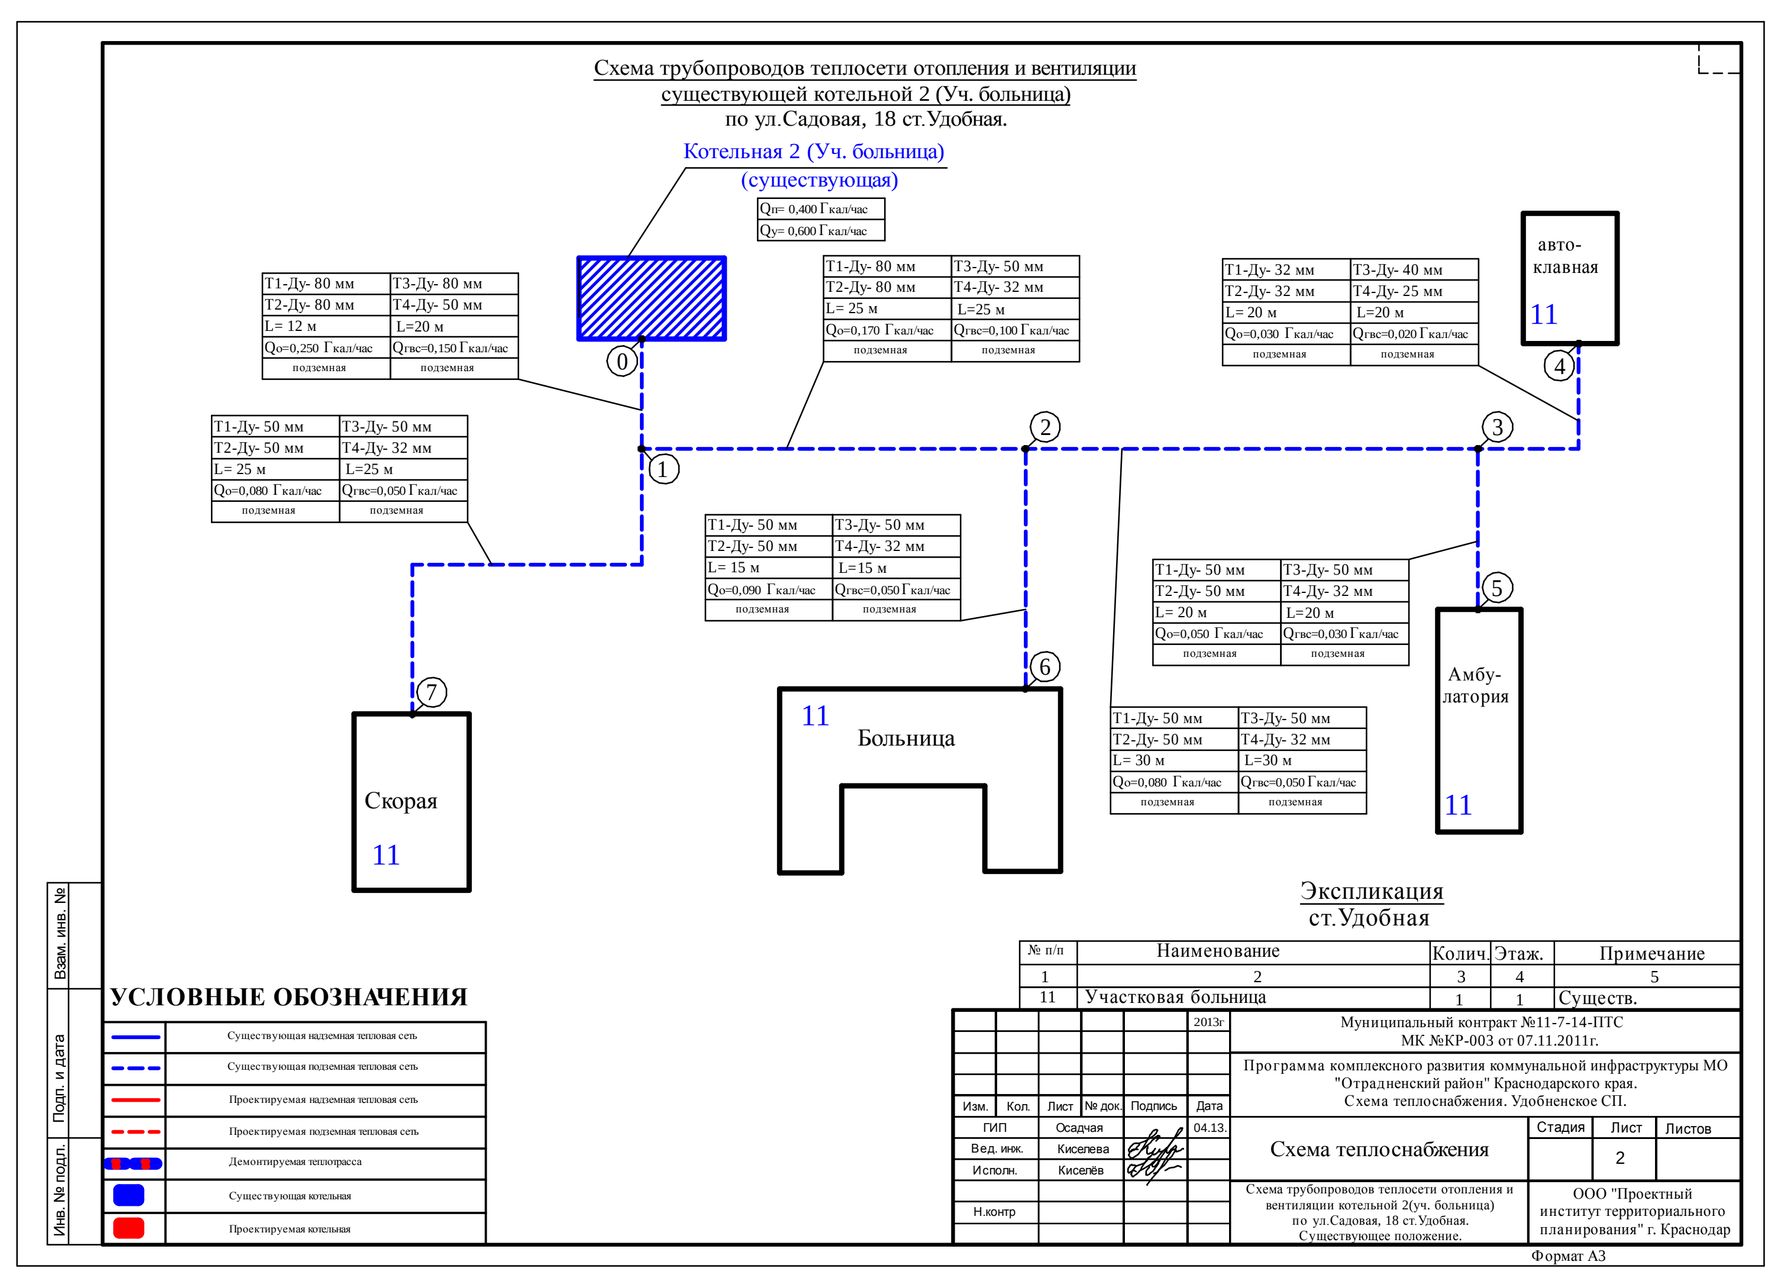
Схема трубопроводов теплосети отопления и вентиляции
существующей котельной 2 (Уч. больница)
по ул.Садовая, 18 ст.Удобная.
Котельная 2 (Уч. больница)
(существующая)
Qо= 0,400 Гкал/час
Qу= 0,600 Гкал/час
автоклавная
Амбулатория
Больница
Скорая
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Экспликация
ст.Удобная
11 Участковая больница 1 1 Существ.
Схема теплоснабжения
2
Формат А3
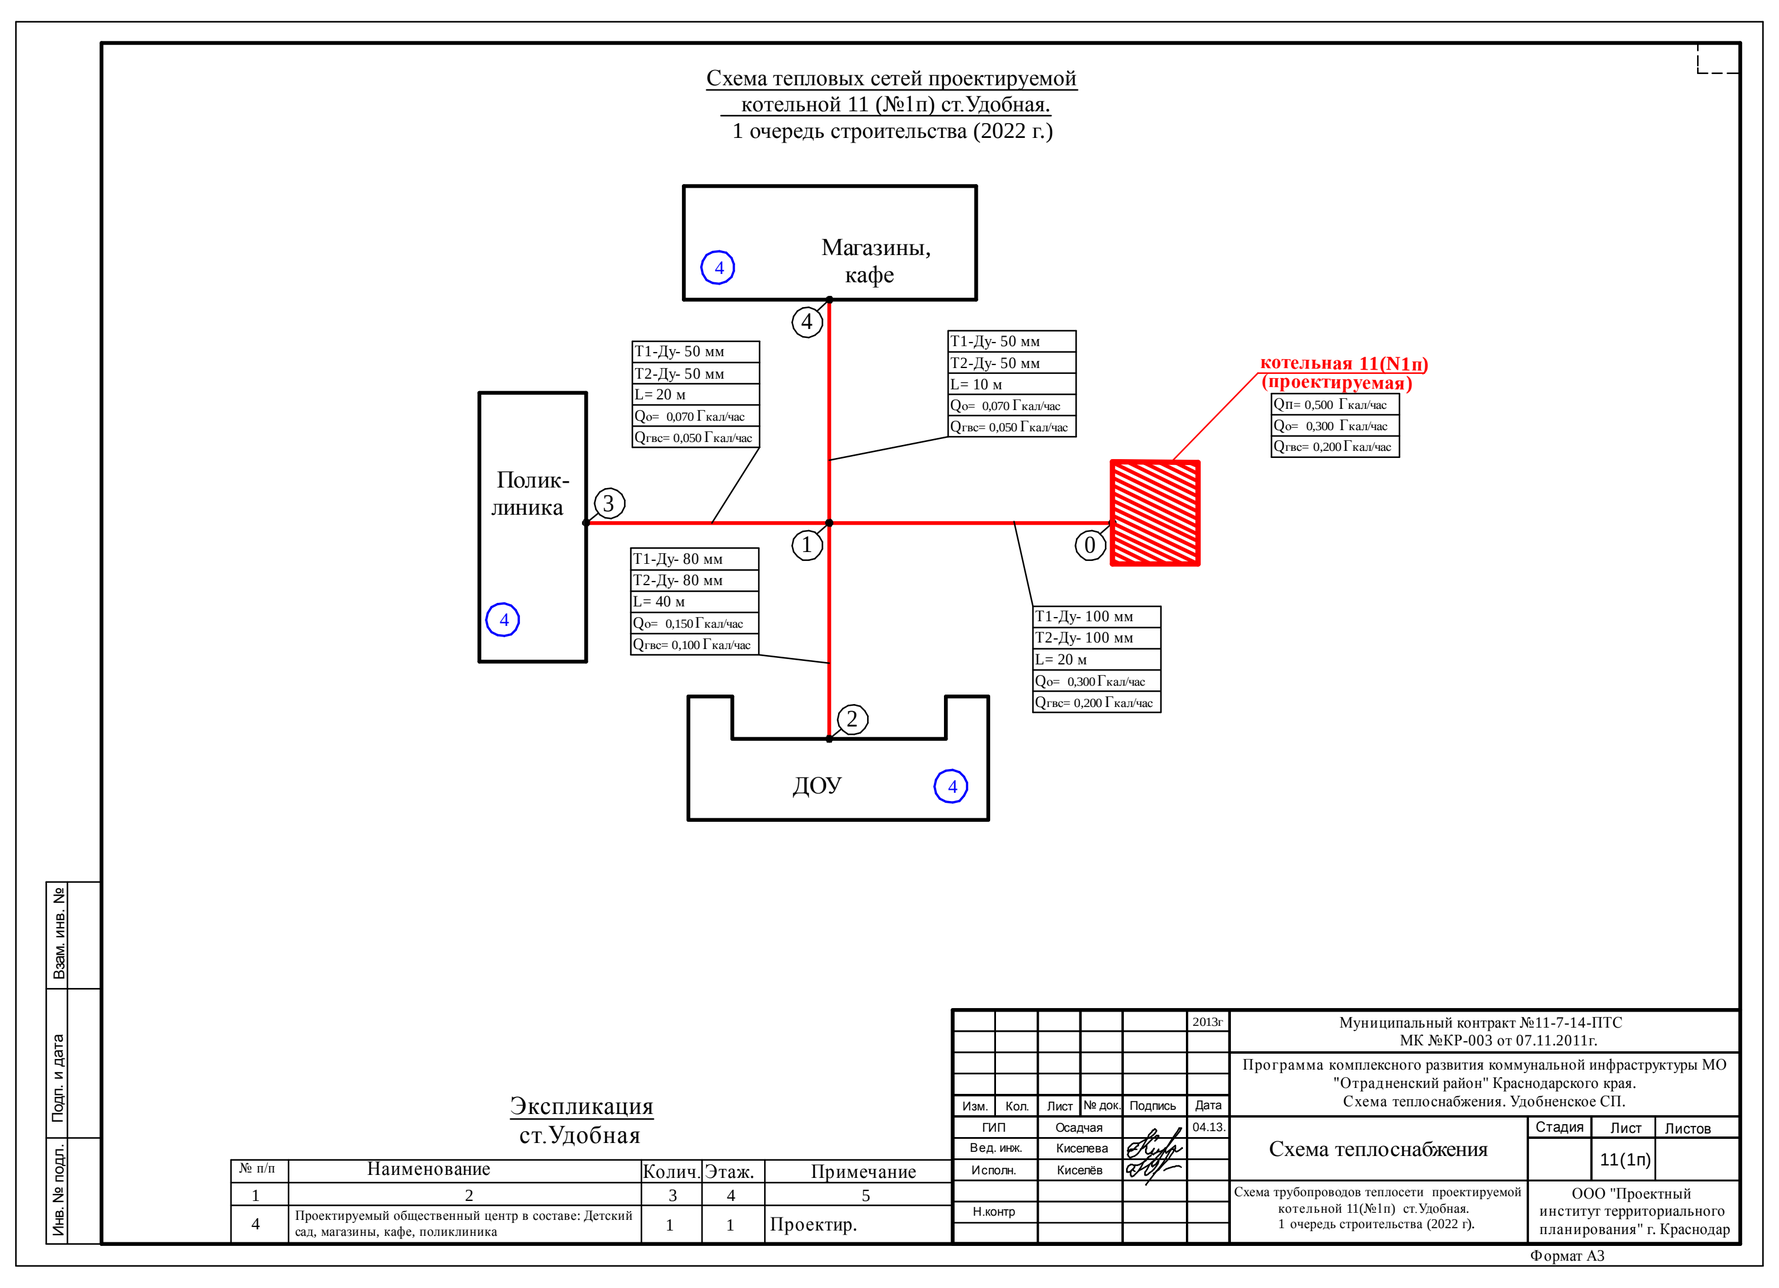
Схема тепловых сетей проектируемой
котельной 11 (№1п) ст.Удобная.
1 очередь строительства (2022 г.)
котельная 11(N1п)
(проектируемая)
Магазины, кафе
Поликлиника
ДОУ
Экспликация
ст.Удобная
4 Проектируемый общественный центр в составе: Детский сад, магазины, кафе, поликлиника 1 1 Проектир.
Схема теплоснабжения
11(1п)
Формат А3
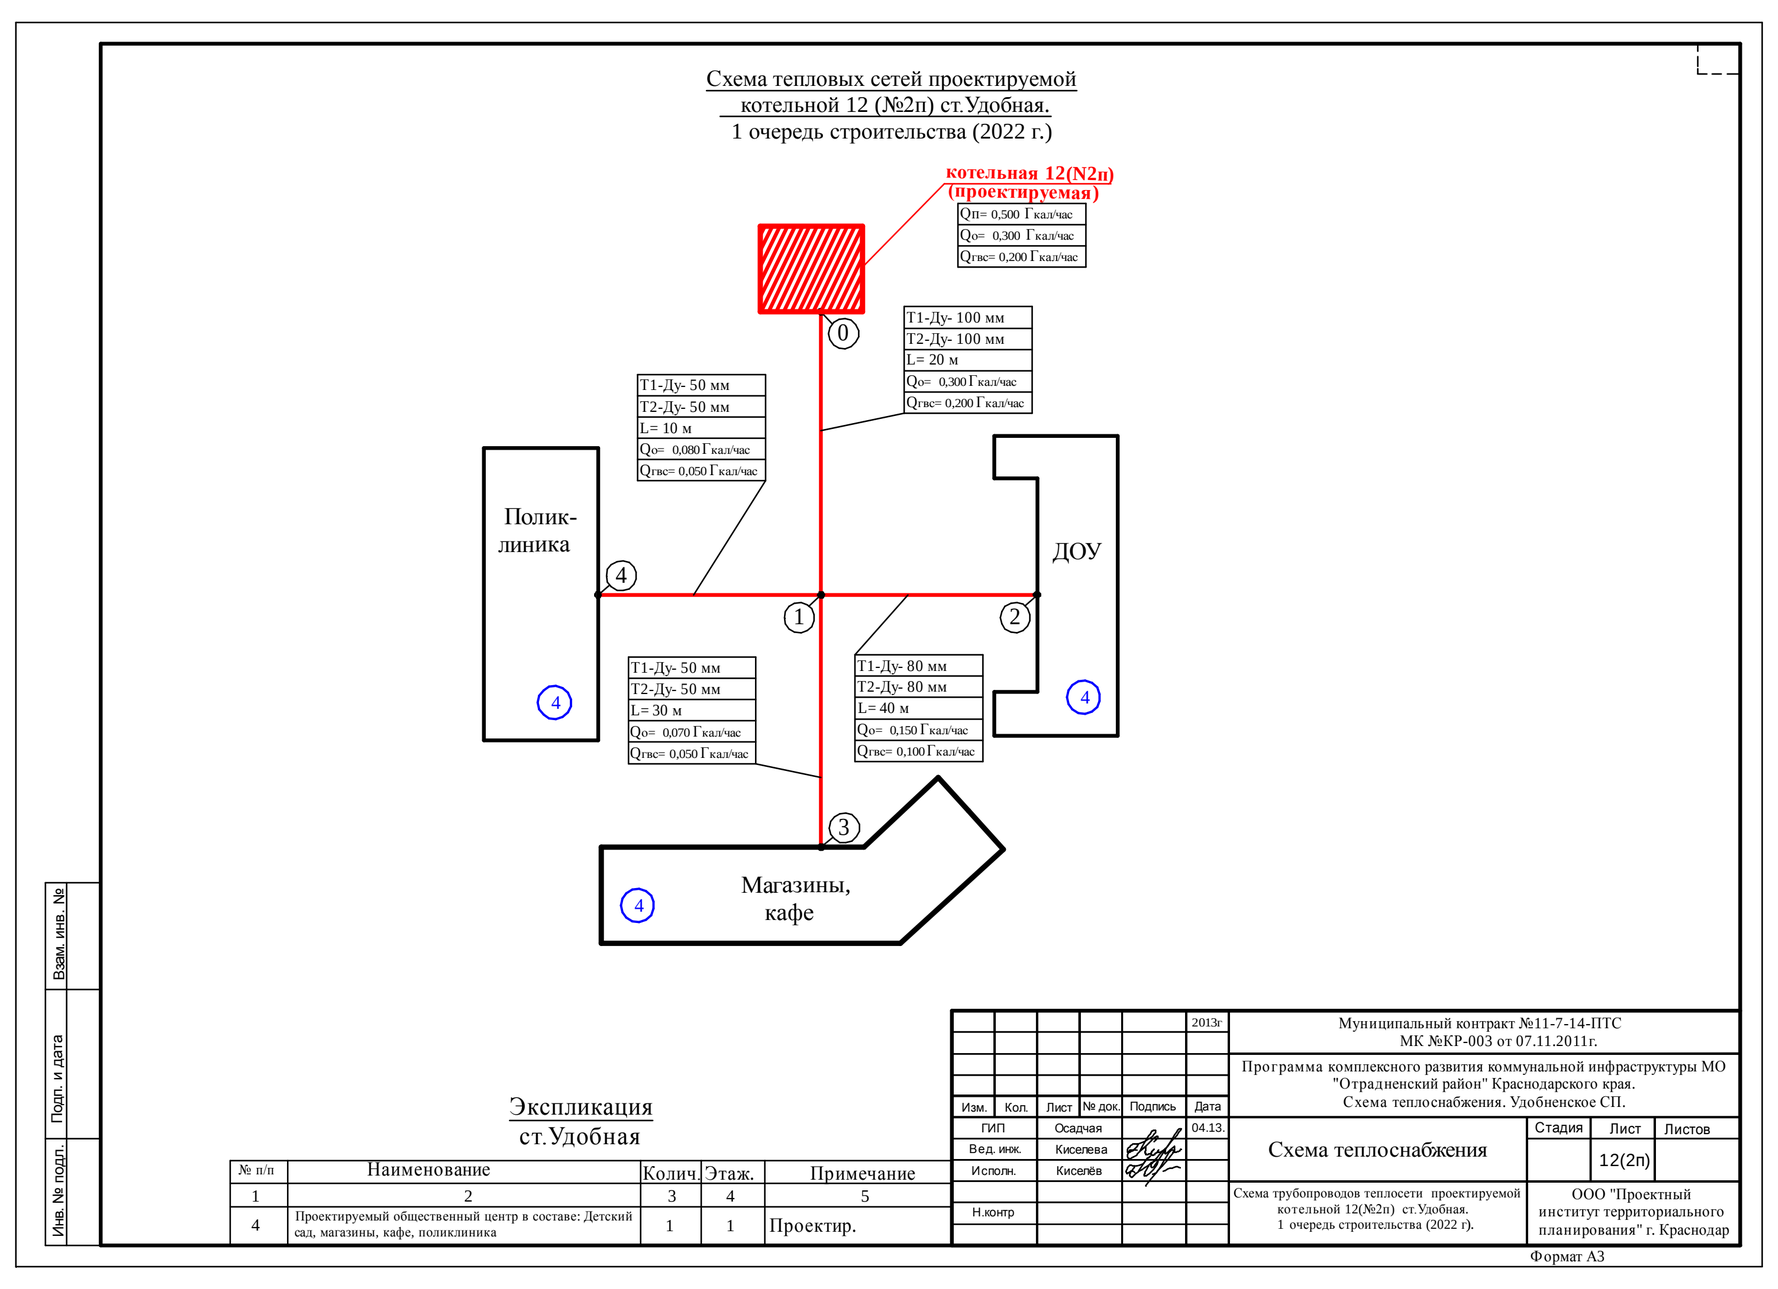
Схема тепловых сетей проектируемой
котельной 12 (№2п) ст.Удобная.
1 очередь строительства (2022 г.)
котельная 12(N2п)
(проектируемая)
Поликлиника
ДОУ
Магазины, кафе
Экспликация
ст.Удобная
4 Проектируемый общественный центр в составе: Детский сад, магазины, кафе, поликлиника 1 1 Проектир.
Схема теплоснабжения
12(2п)
Формат А3
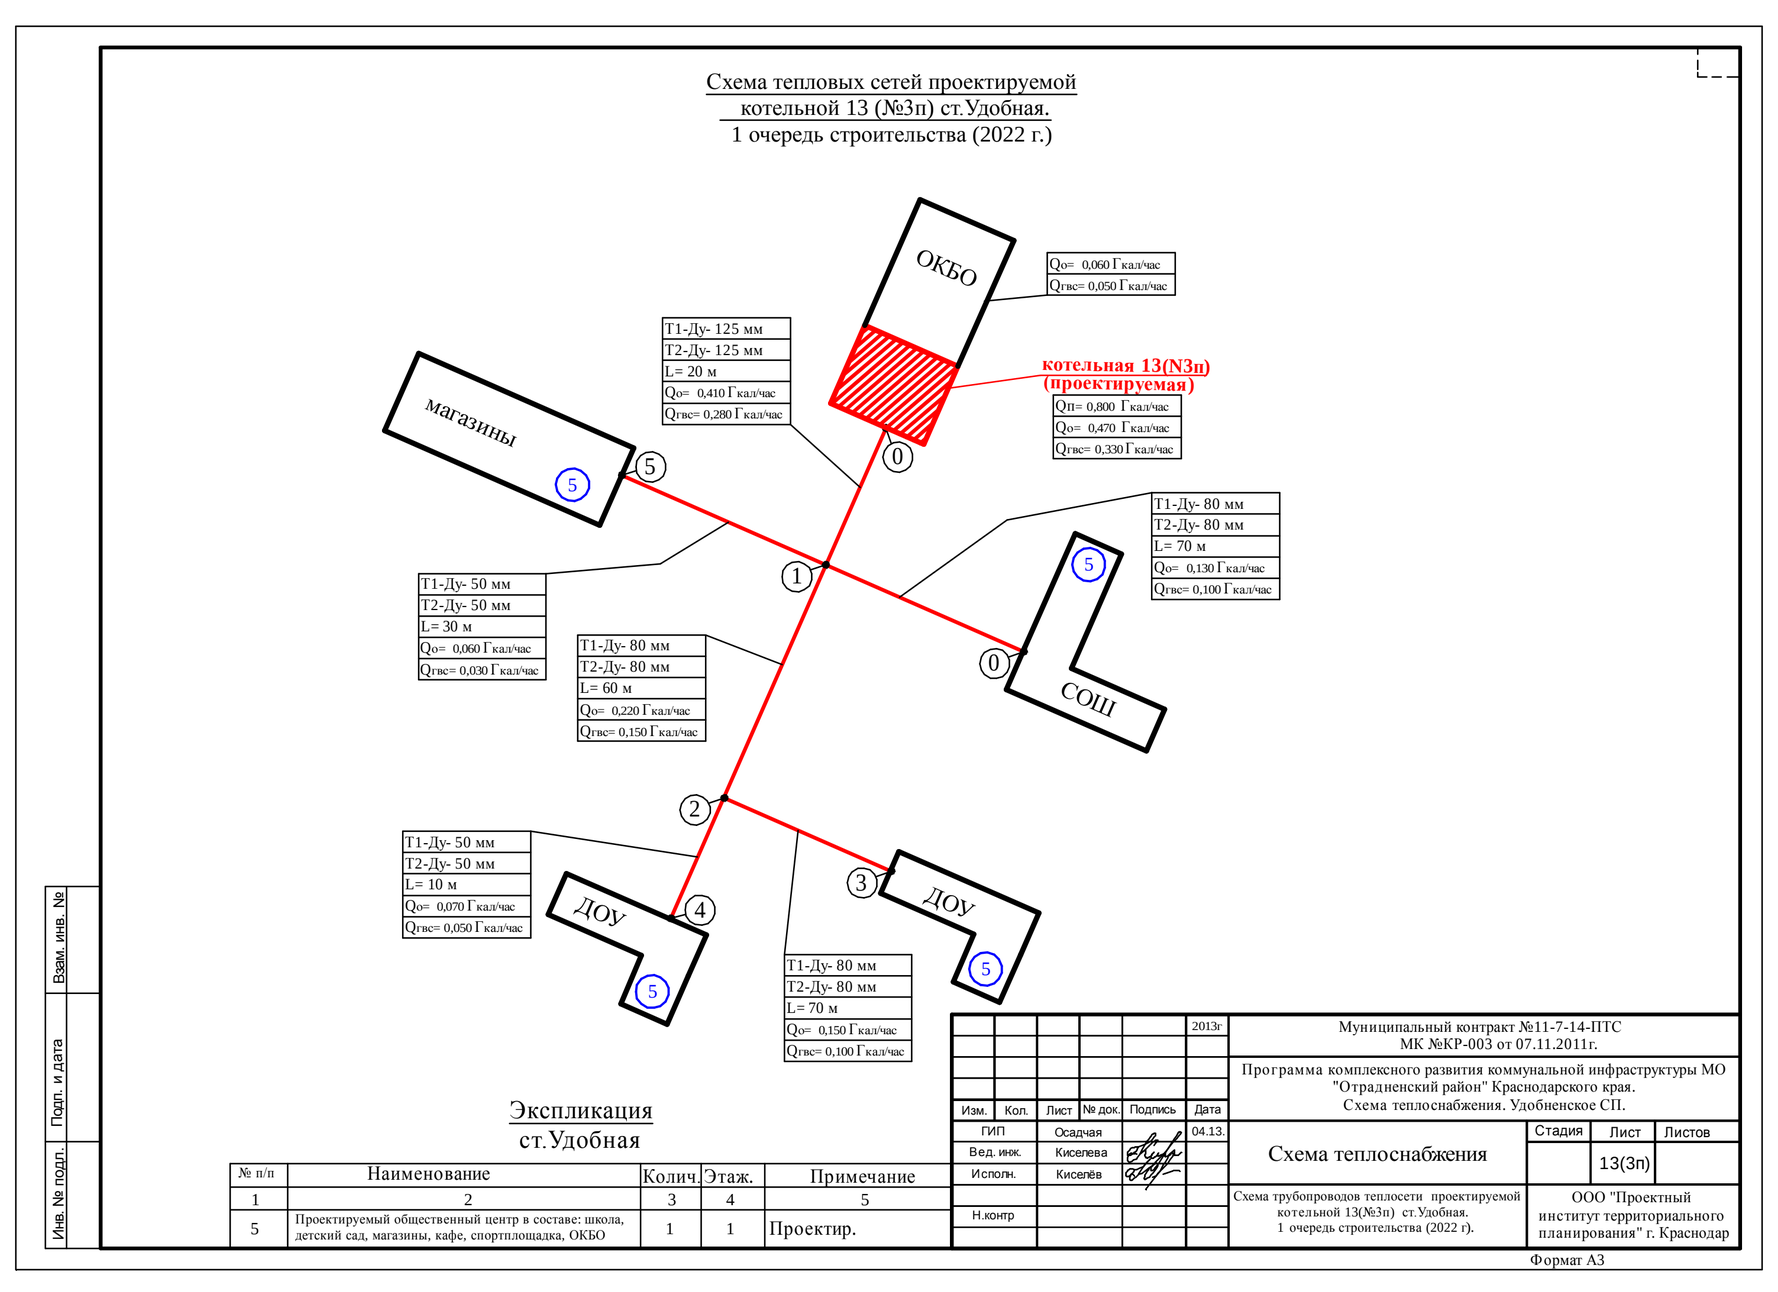
Схема тепловых сетей проектируемой
котельной 13 (№3п) ст.Удобная.
1 очередь строительства (2022 г.)
котельная 13(N3п)
(проектируемая)
ОКБО
магазины
СОШ
ДОУ
ДОУ
Экспликация
ст.Удобная
5 Проектируемый общественный центр в составе: школа, детский сад, магазины, кафе, спортплощадка, ОКБО 1 1 Проектир.
Схема теплоснабжения
13(3п)
Формат А3
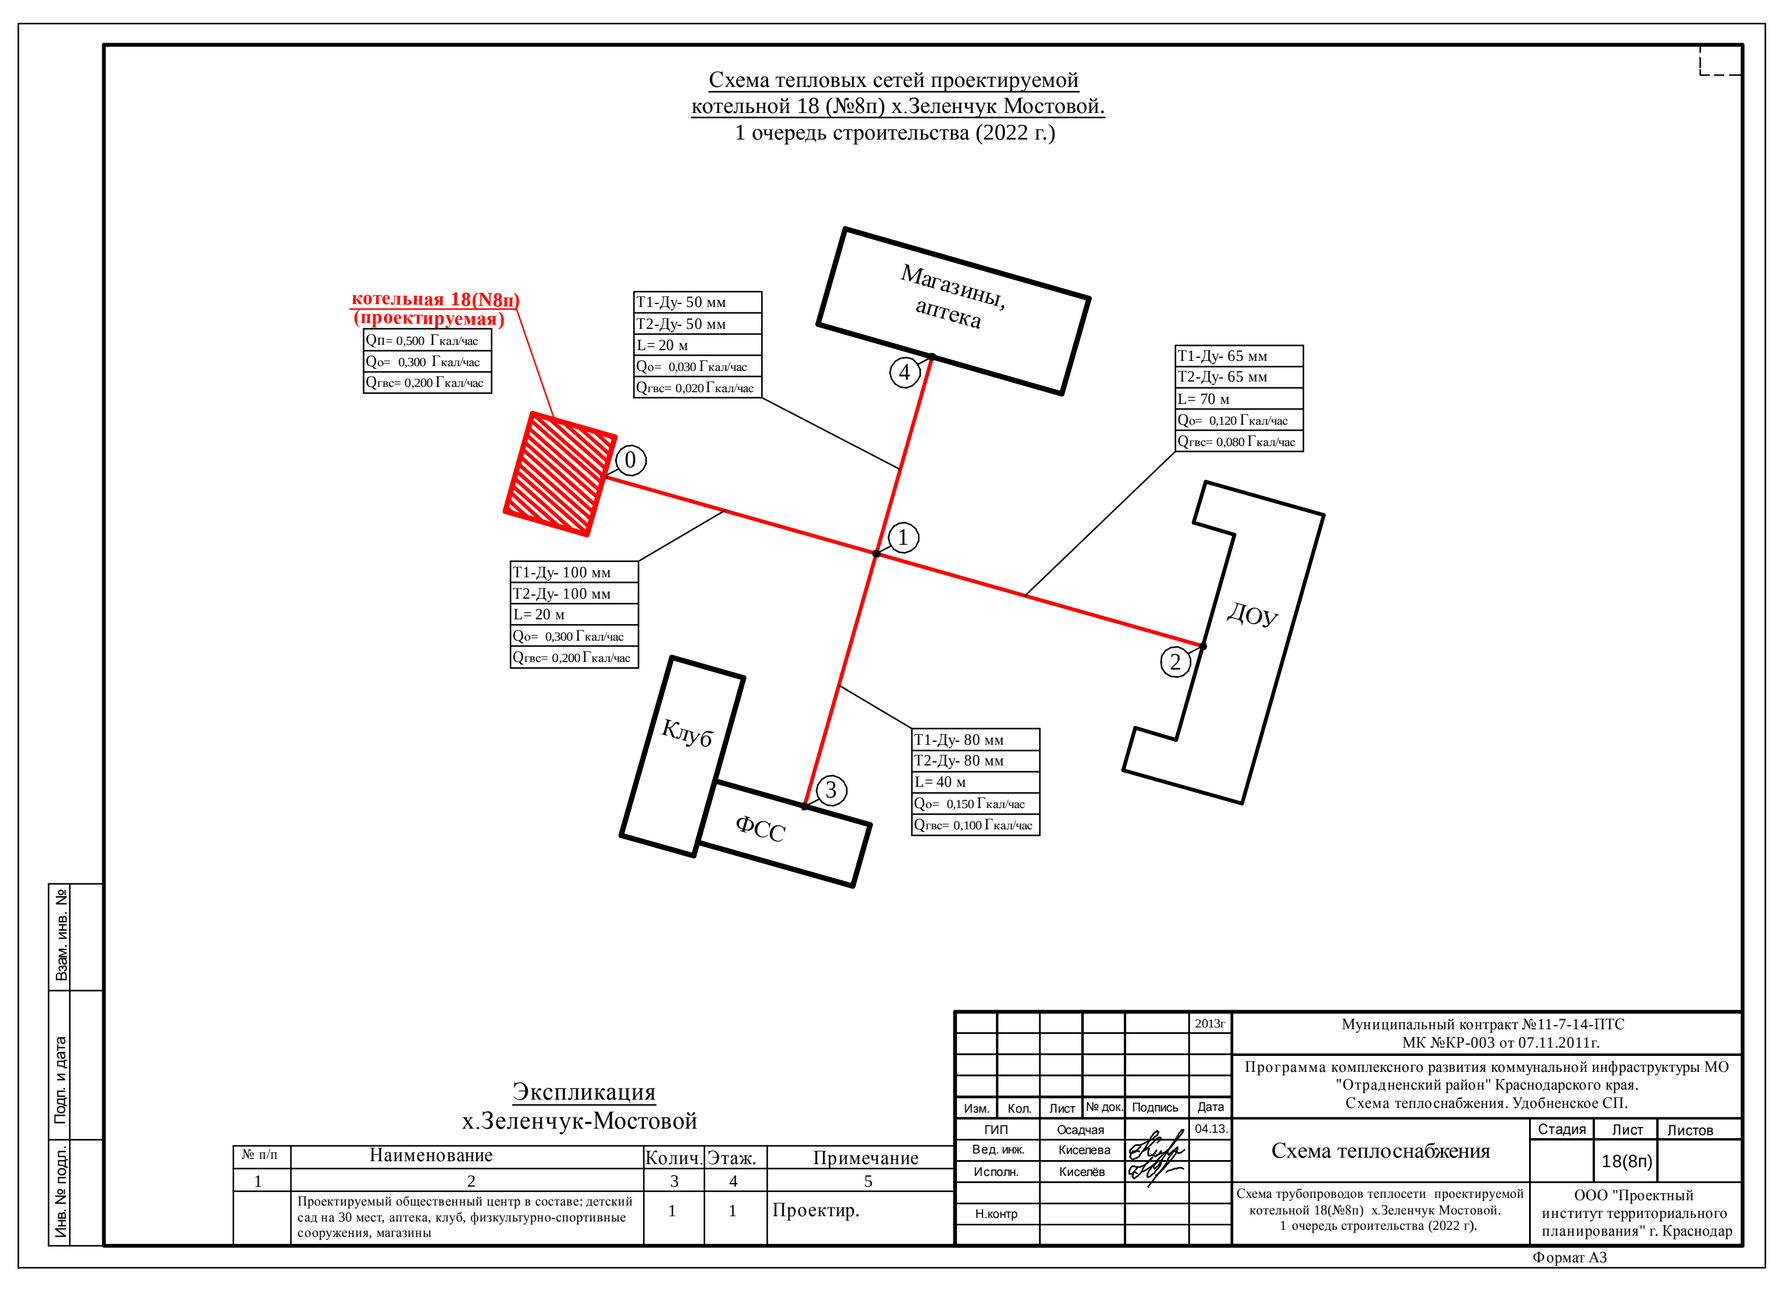
Схема тепловых сетей проектируемой
котельной 18 (№8п) х.Зеленчук Мостовой.
1 очередь строительства (2022 г.)
котельная 18(N8п)
(проектируемая)
Магазины, аптека
ДОУ
Клуб
ФСС
Экспликация
х.Зеленчук-Мостовой
1 Проектируемый общественный центр в составе: детский сад на 30 мест, аптека, клуб, физкультурно-спортивные сооружения, магазины 1 1 Проектир.
Схема теплоснабжения
18(8п)
Формат А3
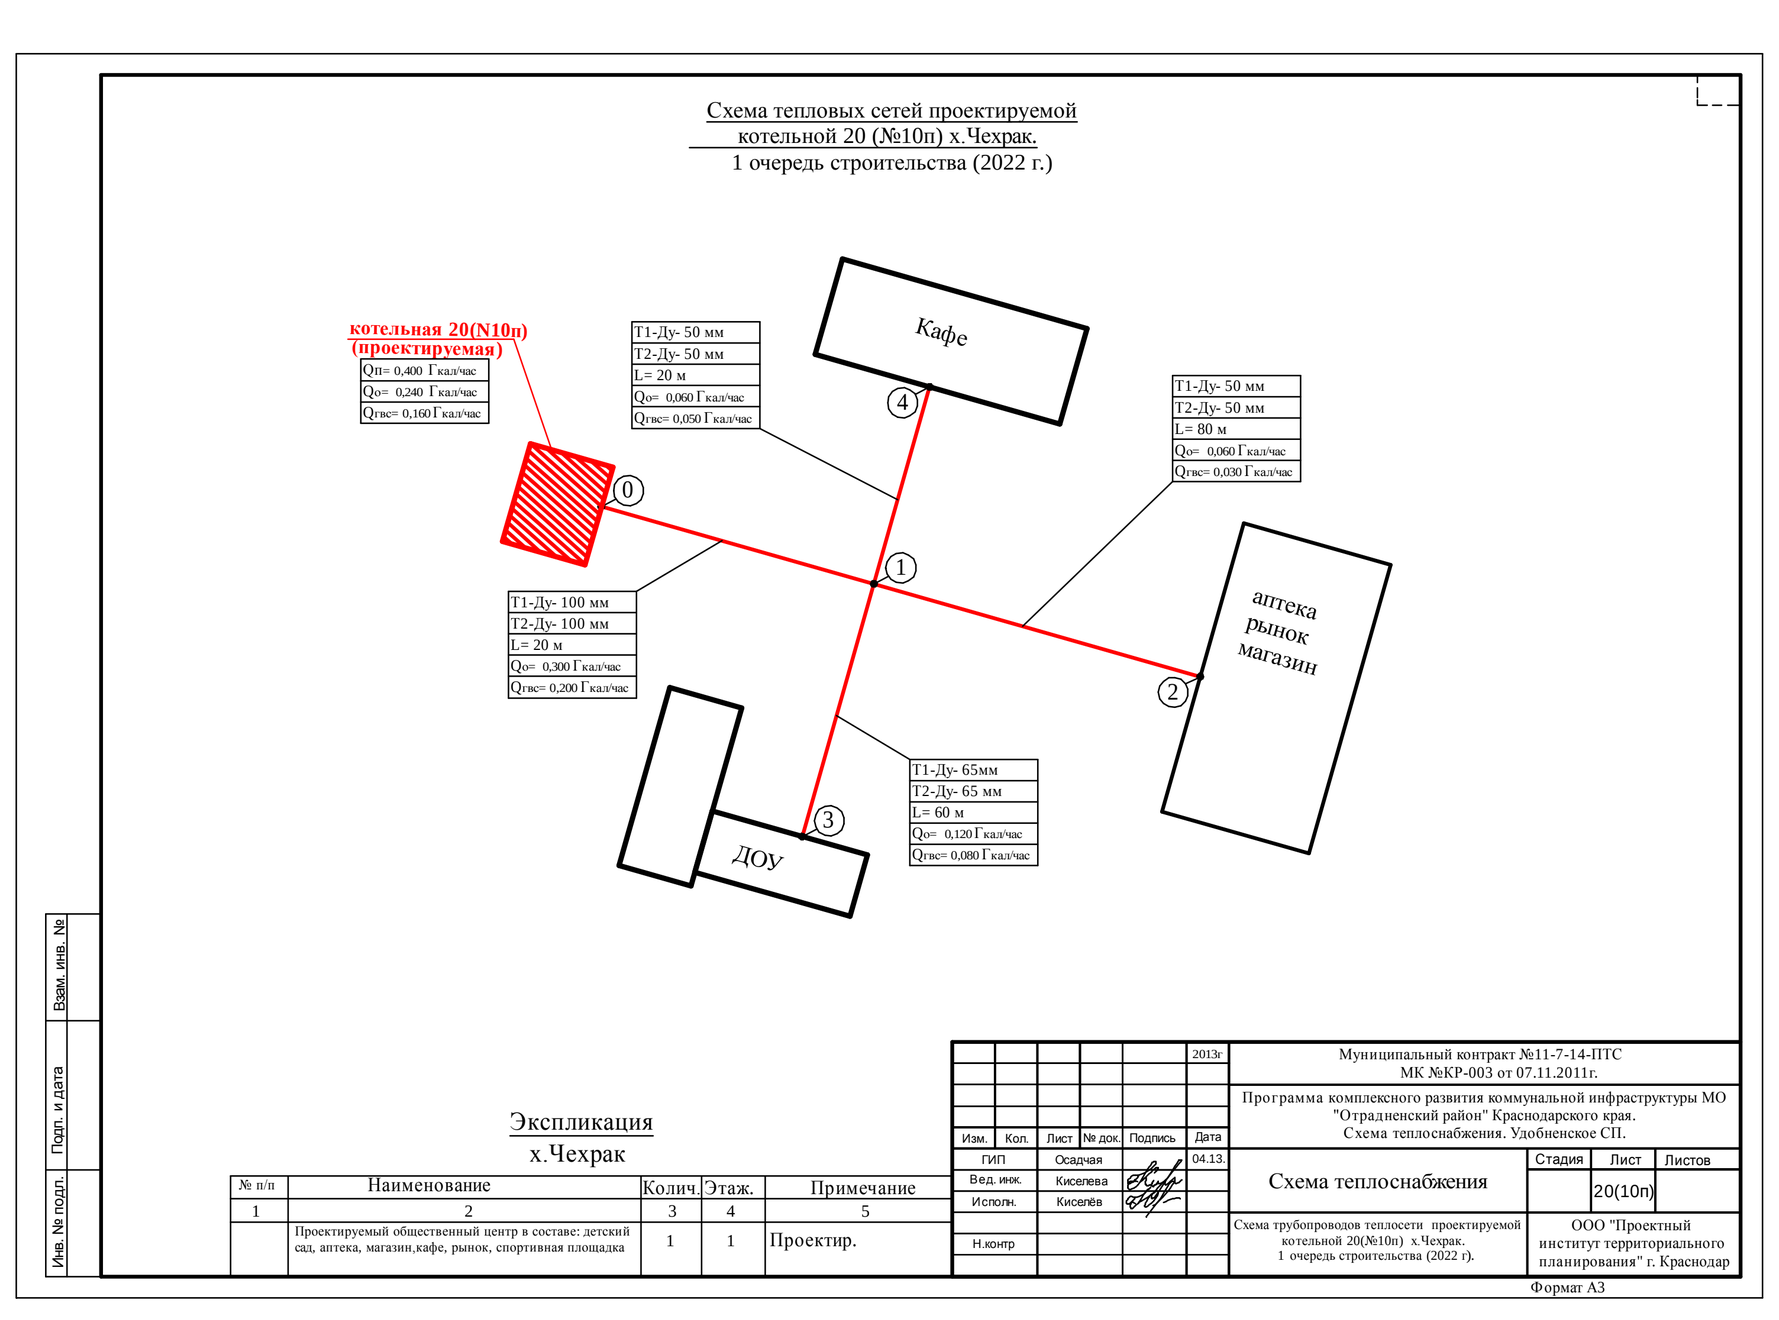
Схема тепловых сетей проектируемой
котельной 20 (№10п) х.Чехрак.
1 очередь строительства (2022 г.)
котельная 20(N10п)
(проектируемая)
Кафе
аптека рынок магазин
ДОУ
Экспликация
х.Чехрак
1 Проектируемый общественный центр в составе: детский сад, аптека, магазин,кафе, рынок, спортивная площадка 1 1 Проектир.
Схема теплоснабжения
20(10п)
Формат А3
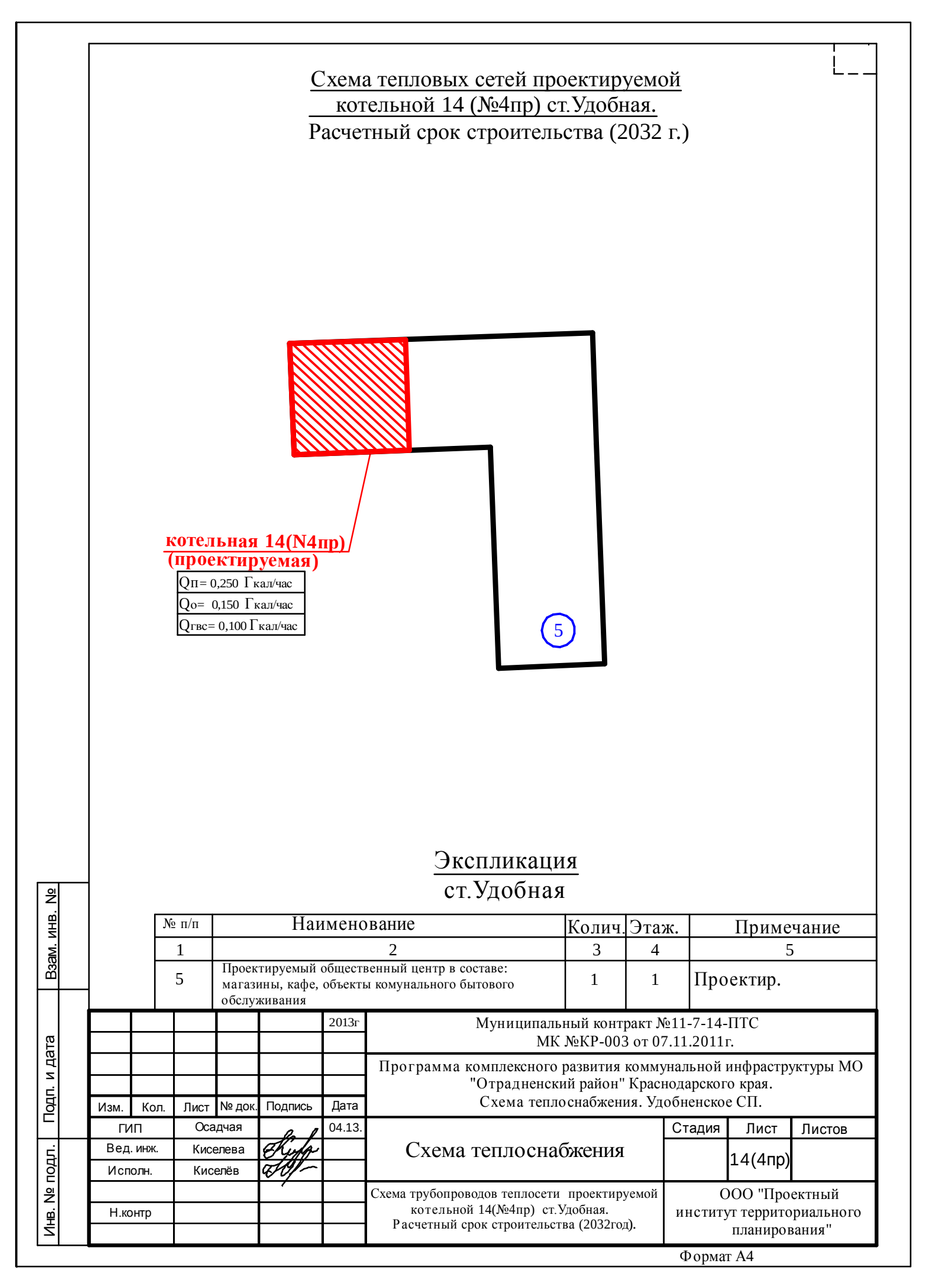
Схема тепловых сетей проектируемой
котельной 14 (№4пр) ст.Удобная.
Расчетный срок строительства (2032 г.)
котельная 14(N4пр)
(проектируемая)
Экспликация
ст.Удобная
5 Проектируемый общественный центр в составе: магазины, кафе, объекты комунального бытового обслуживания 1 1 Проектир.
Схема теплоснабжения
14(4пр)
Формат А4
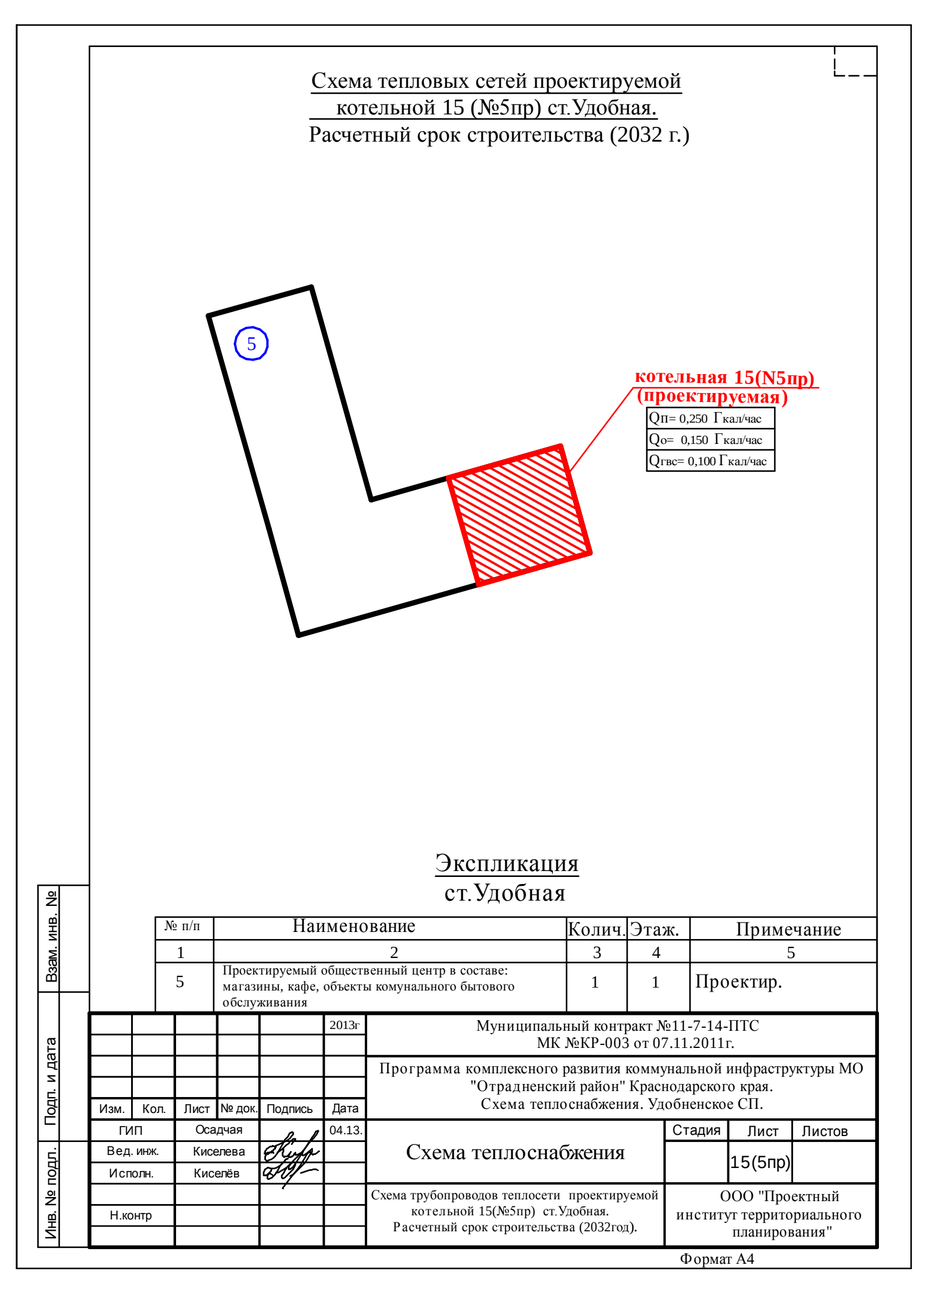
Схема тепловых сетей проектируемой
котельной 15 (№5пр) ст.Удобная.
Расчетный срок строительства (2032 г.)
котельная 15(N5пр)
(проектируемая)
Экспликация
ст.Удобная
5 Проектируемый общественный центр в составе: магазины, кафе, объекты комунального бытового обслуживания 1 1 Проектир.
Схема теплоснабжения
15(5пр)
Формат А4
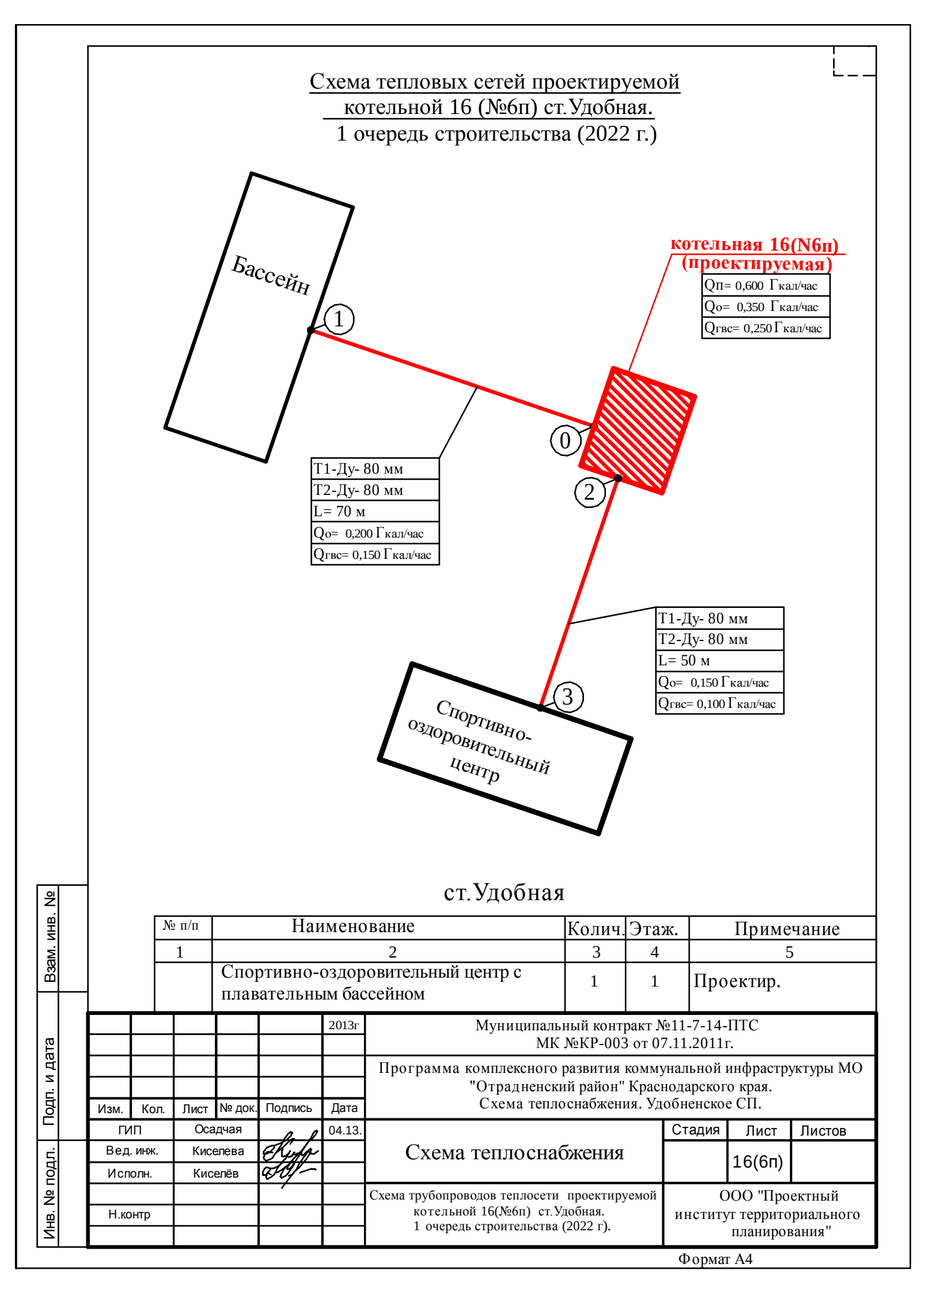
Схема тепловых сетей проектируемой
котельной 16 (№6п) ст.Удобная.
1 очередь строительства (2022 г.)
котельная 16(N6п)
(проектируемая)
Бассейн
Спортивно-оздоровительный центр
ст.Удобная
1 Спортивно-оздоровительный центр с плавательным бассейном 1 1 Проектир.
Схема теплоснабжения
16(6п)
Формат А4
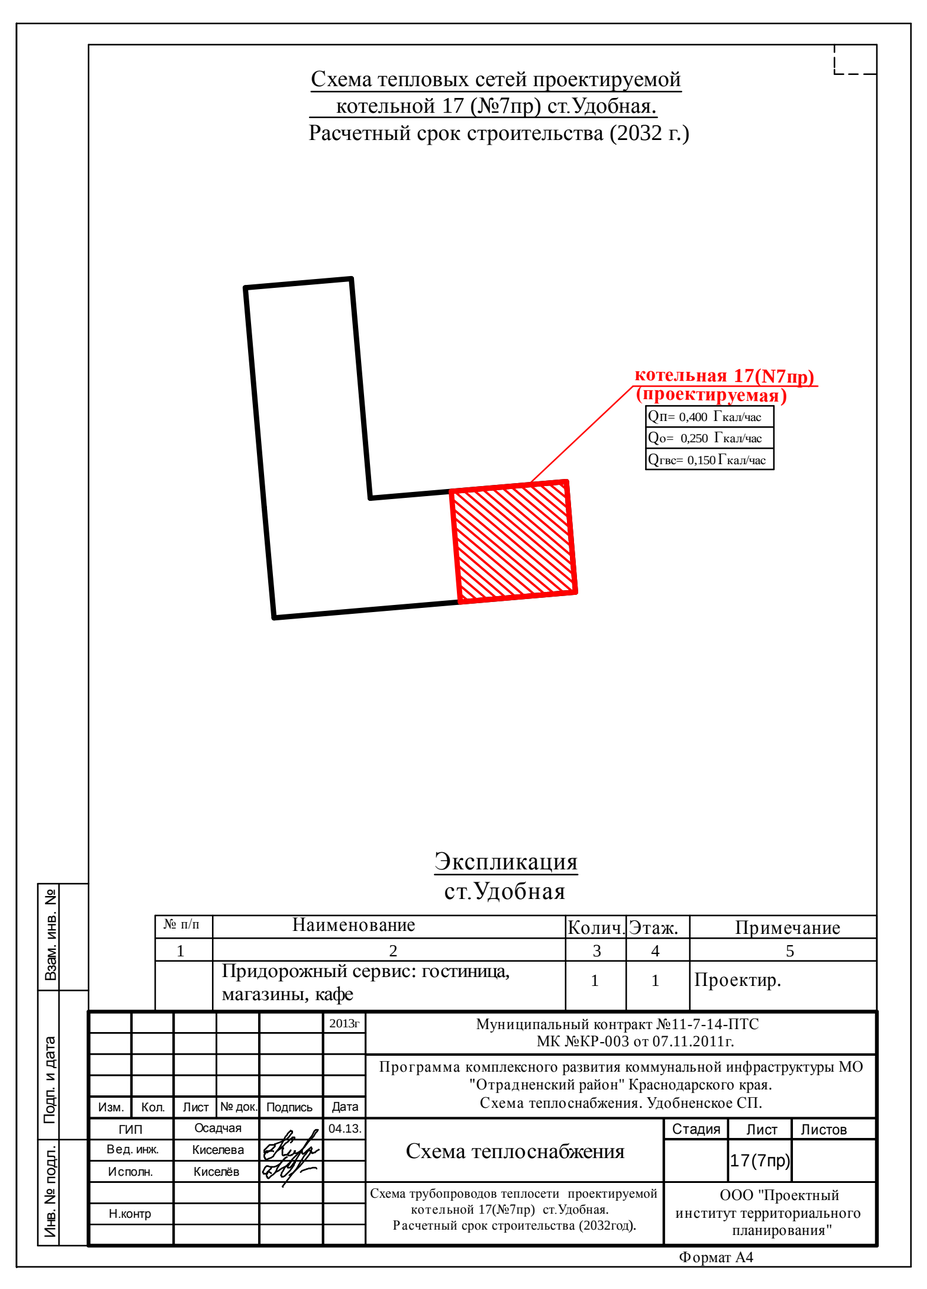
Схема тепловых сетей проектируемой
котельной 17 (№7пр) ст.Удобная.
Расчетный срок строительства (2032 г.)
котельная 17(N7пр)
(проектируемая)
Экспликация
ст.Удобная
1 Придорожный сервис: гостиница, магазины, кафе 1 1 Проектир.
Схема теплоснабжения
17(7пр)
Формат А4
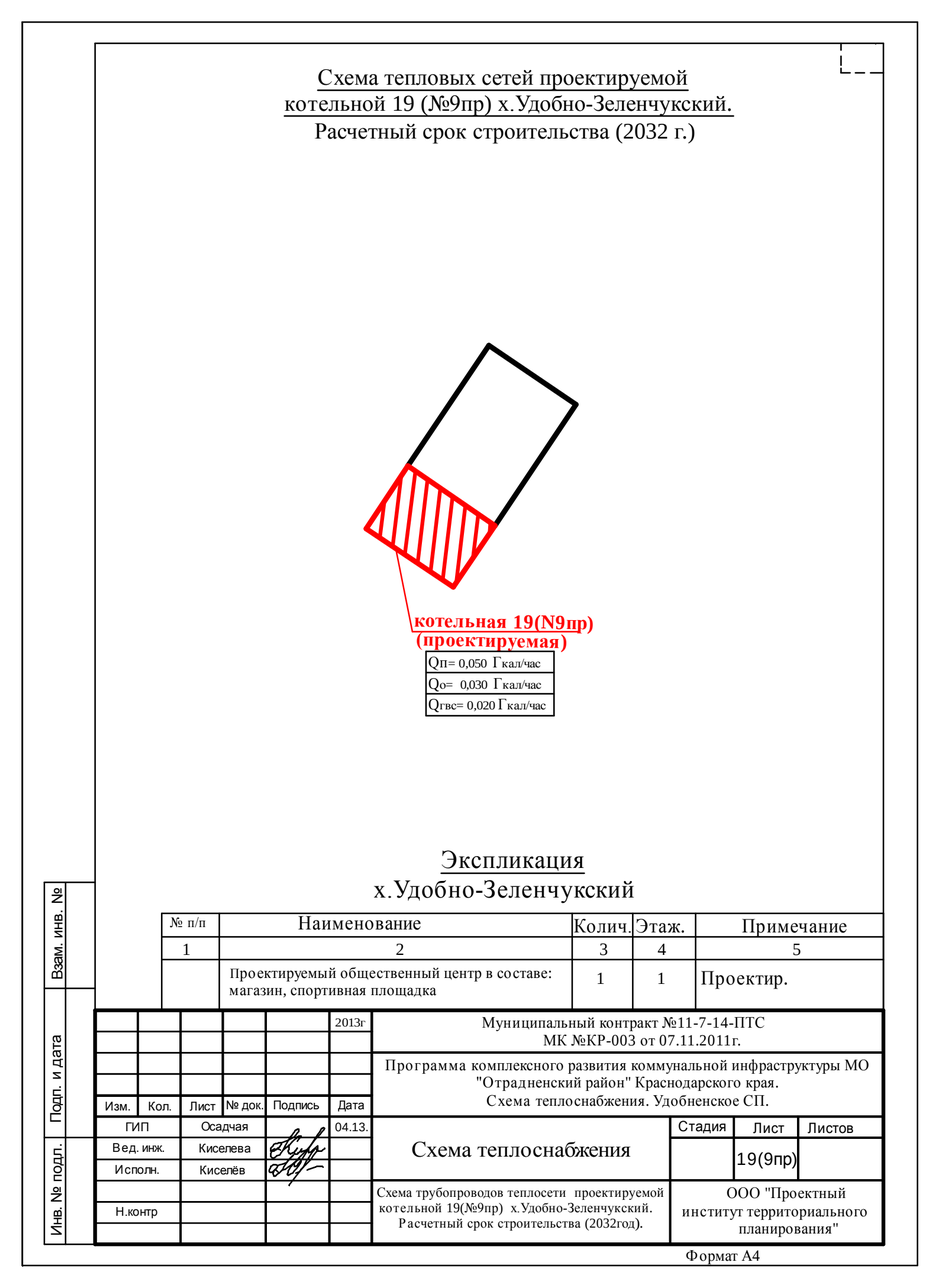
Схема тепловых сетей проектируемой
котельной 19 (№9пр) х.Удобно-Зеленчукский.
Расчетный срок строительства (2032 г.)
котельная 19(N9пр)
(проектируемая)
Экспликация
х.Удобно-Зеленчукский
1 Проектируемый общественный центр в составе: магазин, спортивная площадка 1 1 Проектир.
Схема теплоснабжения
19(9пр)
Формат А4
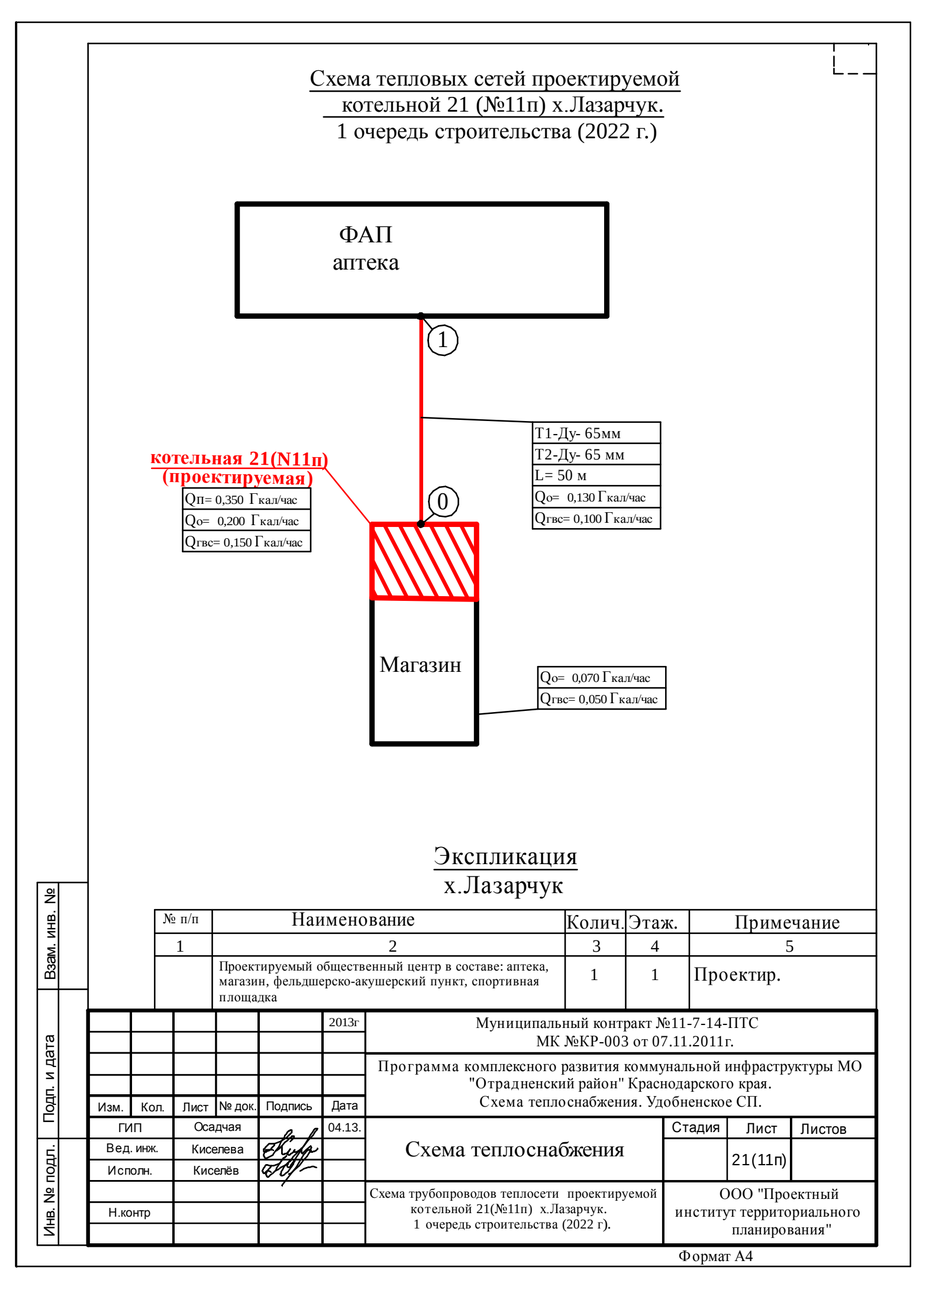
Схема тепловых сетей проектируемой
котельной 21 (№11п) х.Лазарчук.
1 очередь строительства (2022 г.)
ФАП аптека
котельная 21(N11п)
(проектируемая)
Магазин
Экспликация
х.Лазарчук
1 Проектируемый общественный центр в составе: аптека, магазин, фельдшерско-акушерский пункт, спортивная площадка 1 1 Проектир.
Схема теплоснабжения
21(11п)
Формат А4
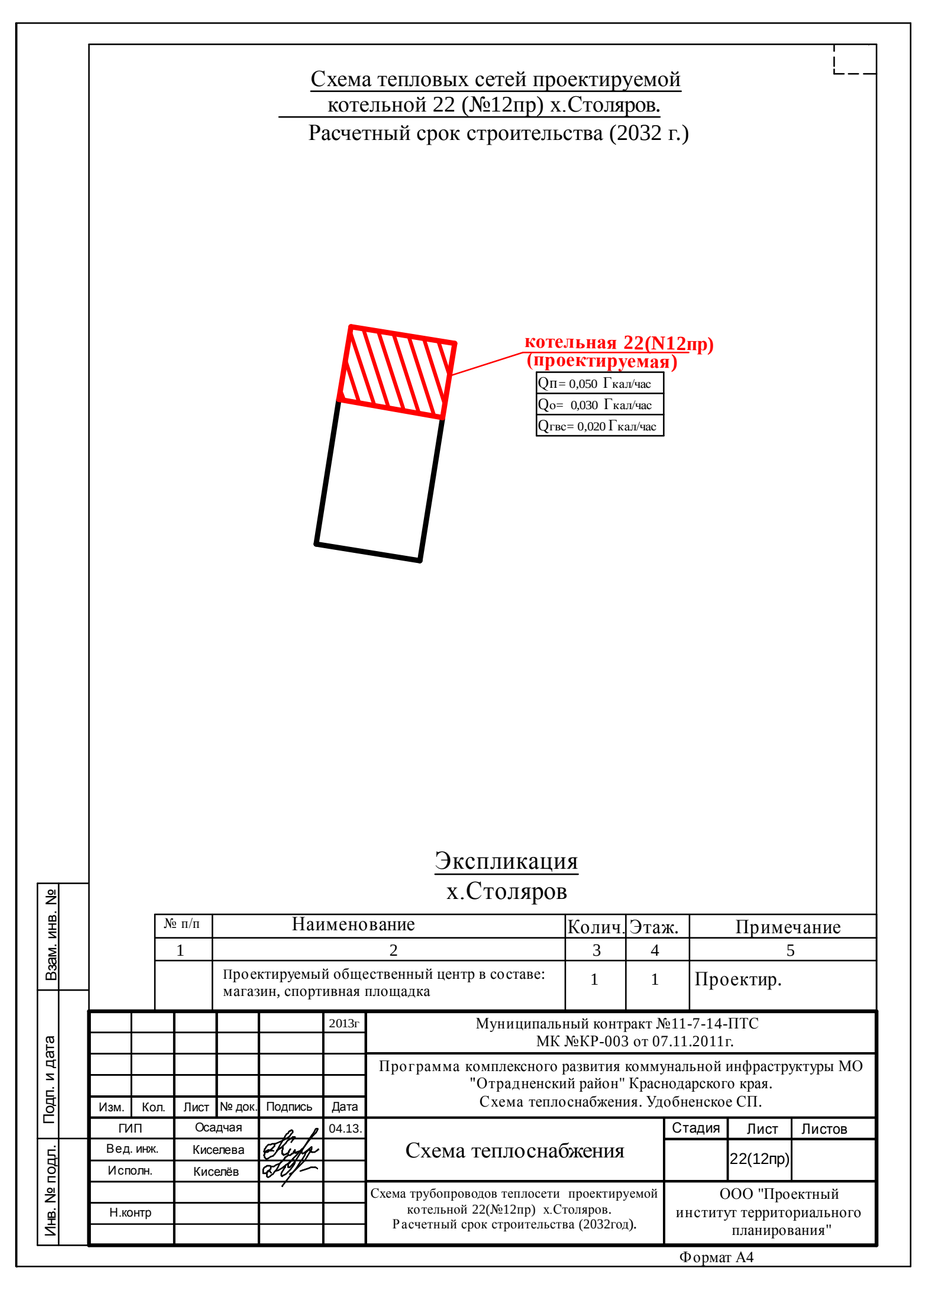
Схема тепловых сетей проектируемой
котельной 22 (№12пр) х.Столяров.
Расчетный срок строительства (2032 г.)
котельная 22(N12пр)
(проектируемая)
Экспликация
х.Столяров
1 Проектируемый общественный центр в составе: магазин, спортивная площадка 1 1 Проектир.
Схема теплоснабжения
22(12пр)
Формат А4
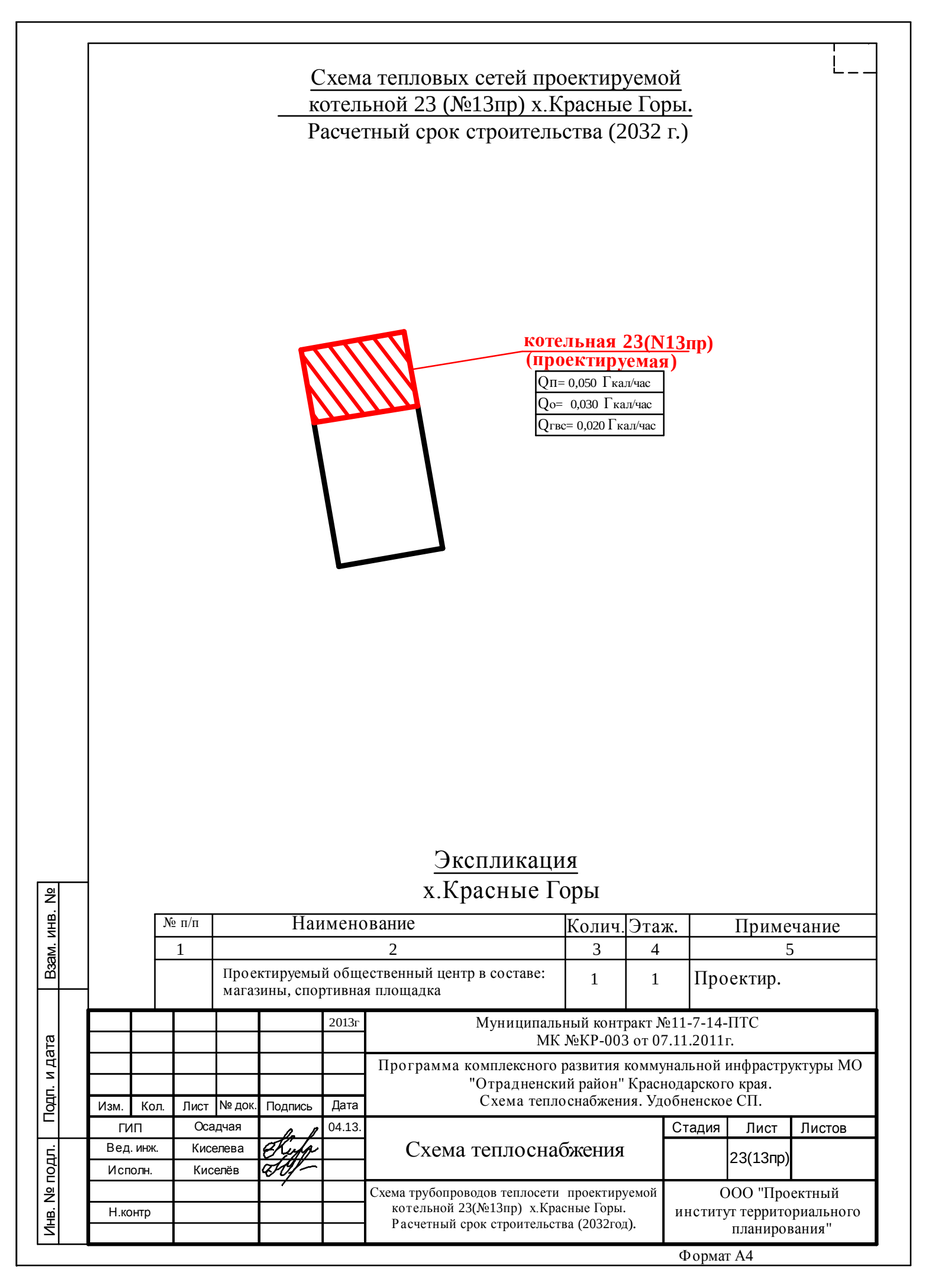
Схема тепловых сетей проектируемой
котельной 23 (№13пр) х.Красные Горы.
Расчетный срок строительства (2032 г.)
котельная 23(N13пр)
(проектируемая)
Экспликация
х.Красные Горы
1 Проектируемый общественный центр в составе: магазины, спортивная площадка 1 1 Проектир.
Схема теплоснабжения
23(13пр)
Формат А4
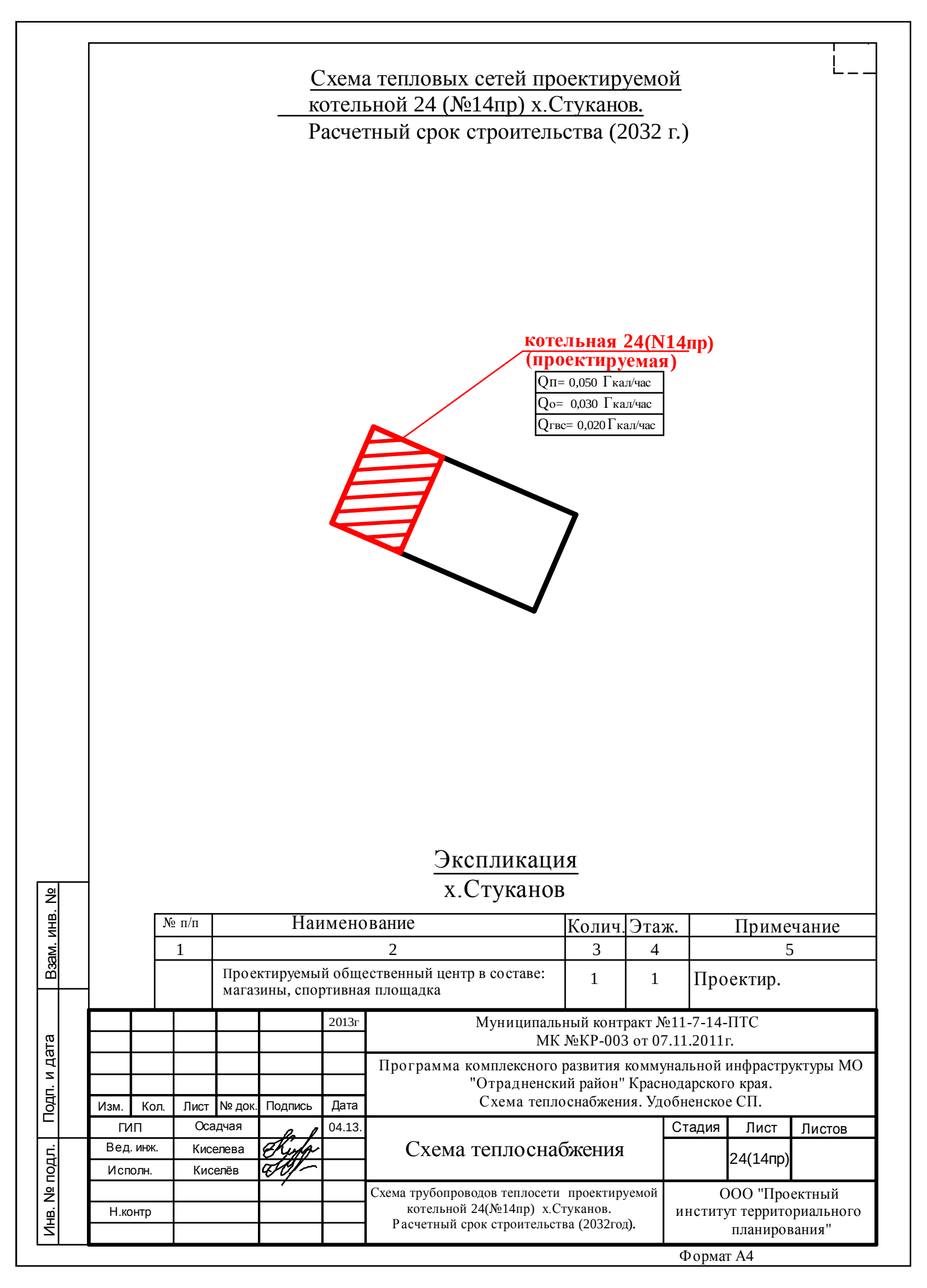
Схема тепловых сетей проектируемой
котельной 24 (№14пр) х.Стуканов.
Расчетный срок строительства (2032 г.)
котельная 24(N14пр)
(проектируемая)
Экспликация
х.Стуканов
1 1 Проектир.
Схема теплоснабжения
24(14пр)
Формат А4
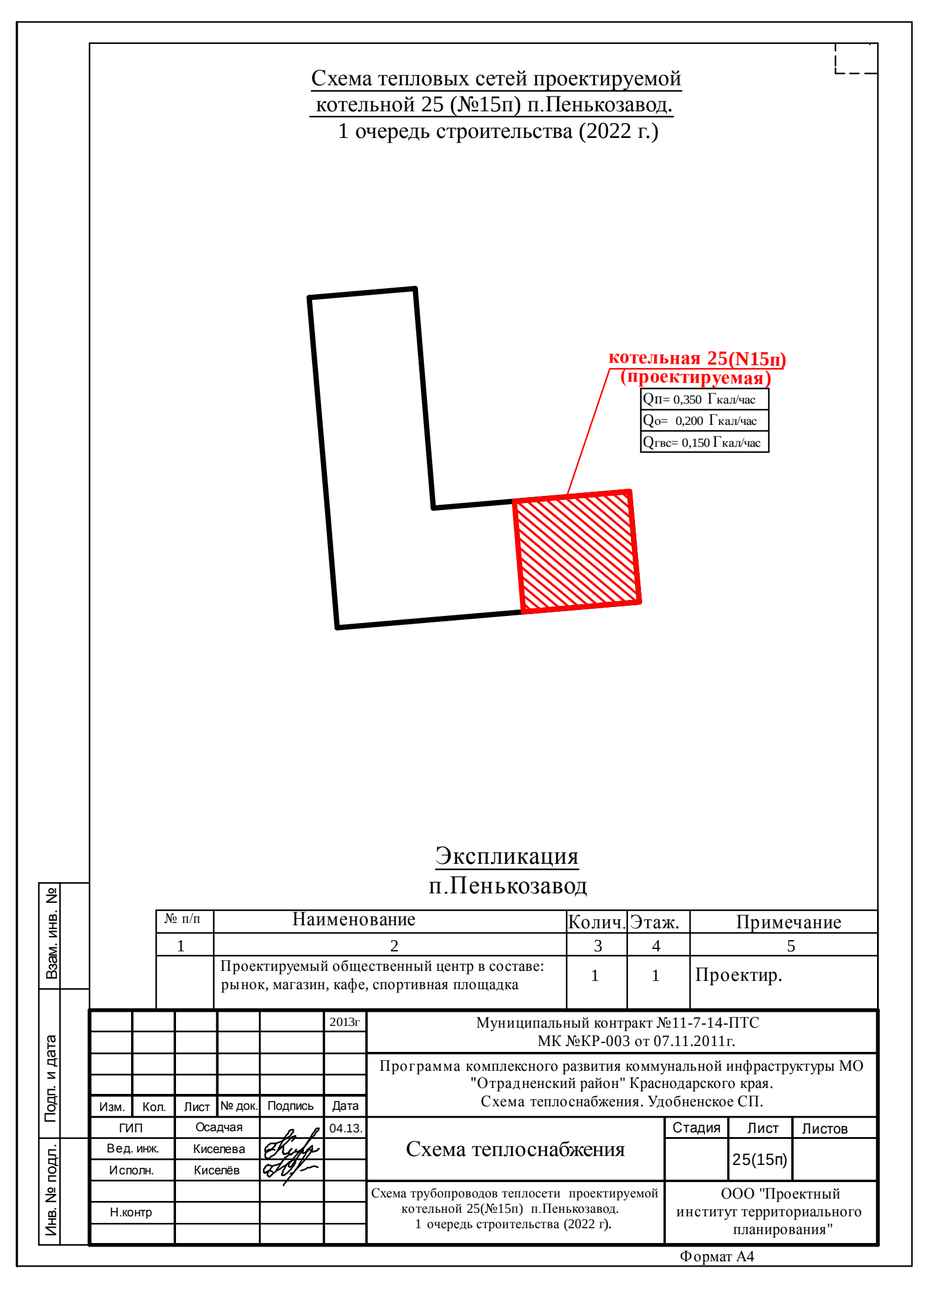
Схема тепловых сетей проектируемой
котельной 25 (№15п) п.Пенькозавод.
1 очередь строительства (2022 г.)
котельная 25(N15п)
(проектируемая)
Экспликация
п.Пенькозавод
1 Проектируемый общественный центр в составе: рынок, магазин, кафе, спортивная площадка 1 1 Проектир.
Схема теплоснабжения
25(15п)
Формат А4
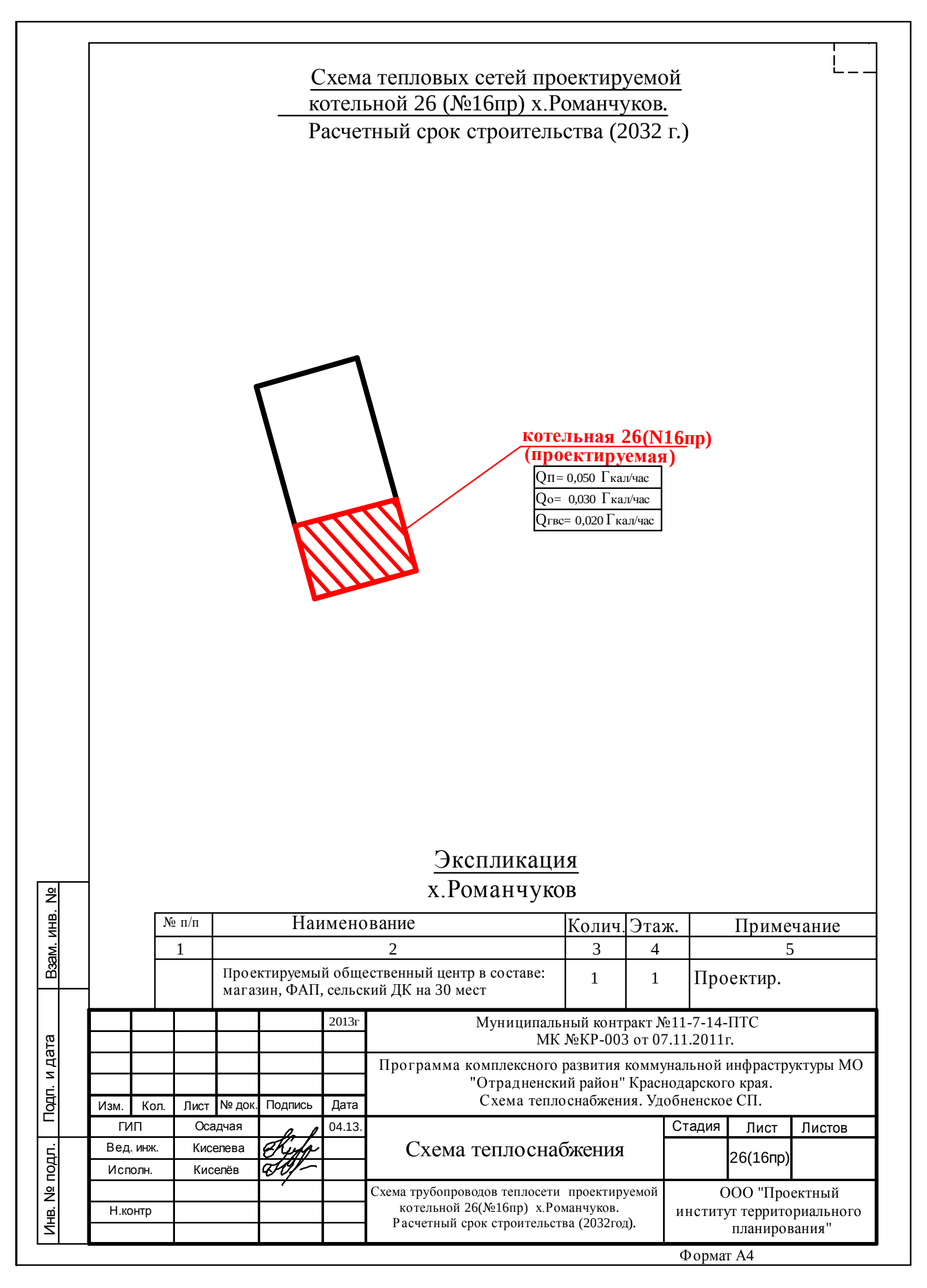
Схема тепловых сетей проектируемой
котельной 26 (№16пр) х.Романчуков.
Расчетный срок строительства (2032 г.)
котельная 26(N16пр)
(проектируемая)
Экспликация
х.Романчуков
1 Проектируемый общественный центр в составе: магазин, ФАП, сельский ДК на 30 мест 1 1 Проектир.
Схема теплоснабжения
26(16пр)
Формат А4